

OBLASTNÍ MUSEUM V PÍSKU

REKONSTRUKCE KROVU „DOLNÍ TVRZ“
STARÉ KESTŘANY

N

Rekonstrukce krovu a nová střešní konstrukce na objektu "dolní tvrz"
ve starých Kestřanech.

přílohy: 1x plán konstrukce krovu
1x technická zpráva

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE A OCHRANY PŘÍRODY

PRAHA I - MALÁ STRANA, VALDŠTEJNSKÉ NÁM. Č. 1 - TELEFON: 513
ÚČET U SBČS POBOČKA PRAHA I ČÍS. 11-2046.8

11 4 března 1974

ČÍS. 1323/74

REF.

V PRAZE DNE 12. 3. 1974

Oblastní muzeum

397 01 P í s e k

Věc: Kestřany, dolní tvrz - rekonstrukce krovu věže

Na základě jednání ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody dne 14. 1. 1974 (spis č. j. 249/74) předložil dne 5. 3. 1974 zástupce Oblastního muzea v Písku s. dr. Frey projekt rekonstrukce krovu věže dolní tvrze v Kestřanech.

Vzhledem k tomu, že studie řešení byla v rozpracovanosti konzultována (i s generálním projektantem SÚRPMO) a odpovídá záměrům památkové péče, doporučujeme projekt rekonstrukce krovu k realizaci.


Dr. Vladimír Novotný DrSc., v. r.
ředitel ústavu

Opis na vědomí:


KSSPPOP


Žižkovo nám. 34

České Budějovice


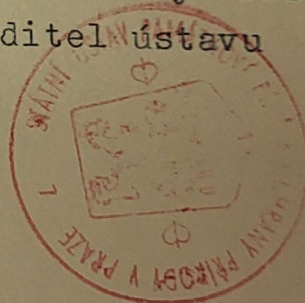


za správnou





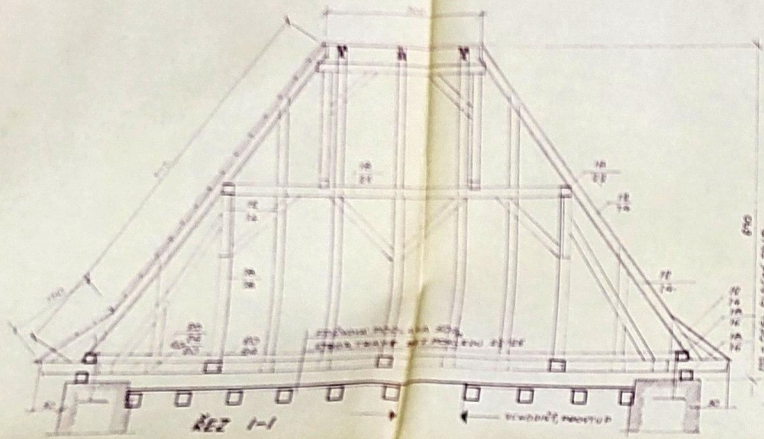

KOTVENÍ KROVU
A ÚPRAVA OKAPU
1:100

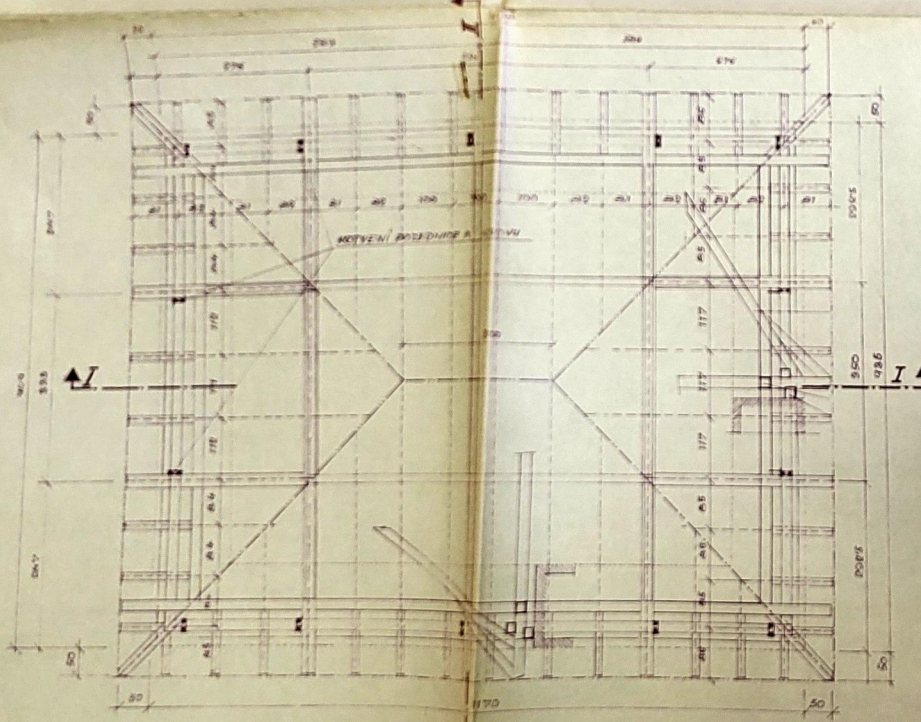

PŮDOR KROVU

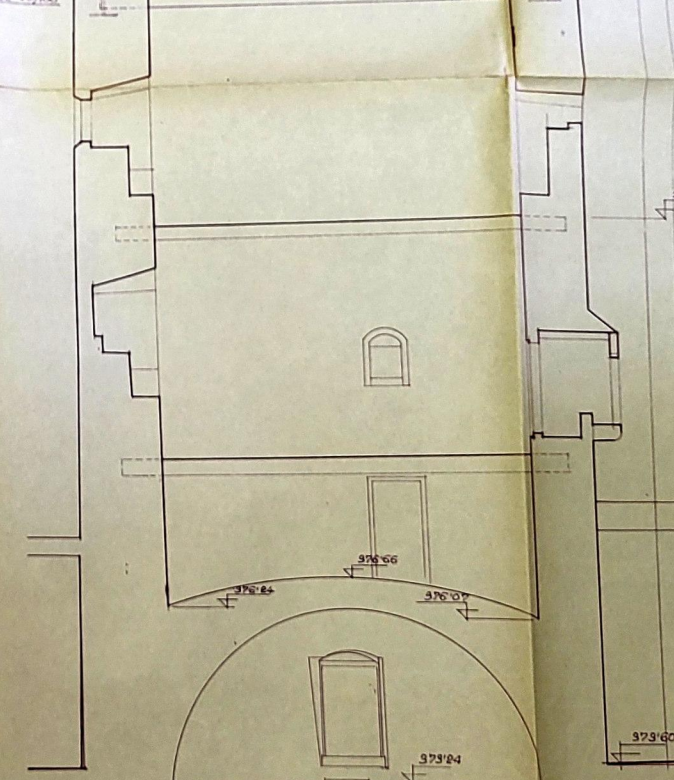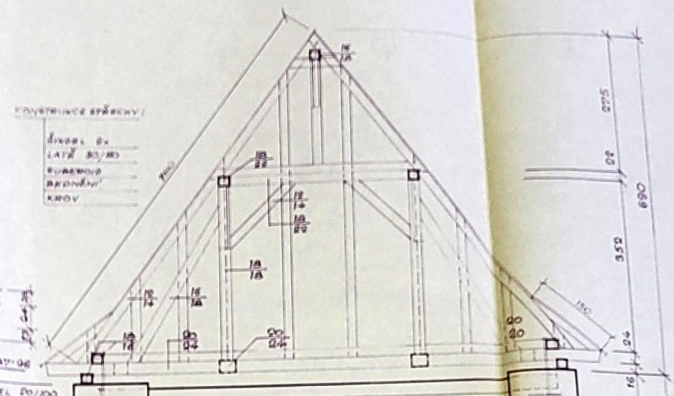

ŘEZ II-II

OBLASTNÍ MUSEUM PÍSEK
PROJEKT KROVU DOLNÍ TVRZE STARÉ KESTŘANY
KRAJ: JIHOČESKÝ
M: 1:50
MÍSTO: PÍSEK
ÚNOR 1974
OBEC: STARÉ KESTŘANY
PROJEKTANT: STAV. MANDELÍK

Technická zpráva

k projektu znovusřizení krovu na budovu věže dolní tvrze
ve Starých Kestřanech.

Investor: Oblastní museum v Písku

Na základě objednávky Oblastního musea v Písku provede Okresní stavební podnik v Prachaticích obnovení krovu a obnovení stropních konstrukcí na objektu věže dolní tvrze ve Starých Kestřanech.

Starý krov, který jest ve velmi špatném stavu bude rozebrán a snesen. Před rozebráním krovu bude postaveno vně i uvnitř objektu pracovní lešení, které bude provedeno z hlediska bezpečnosti práce v souladu s předpisy pro stavbu lešení. Stavbu tohoto lešení zajistí, respektive již zajistil investor a dodavatel krovu OSP Prachatice tak jak říkají předpisy lešení po technické a od borné prohlídce převezme zodpovědným pracovníkem podniku.

Stávající krov a střešní konstrukce - popis.

Stávající střecha jest ~~tašková~~ dvojitá na řídké laťování a bude rozebrána a snesena.

Krov jest valbový vaznicové soustavy, s obvodovými krakorci (krátčaty) do obvodové okapové vaznice. Tato stávající konstrukce krovu včetně laťování bude rozebrána a snesena. Po snesení krovu bude upravena obvodová nosná zeď věže v koruně, t.j. v jejím ukončení pod krovem. Zeď jest totiž v koruně rozrušena a bouráním stávajících trámů krovu a stropu dojde ještě k dalšímu jejímu poškození. Koruna zdi bude upravena do vodorovné roviny po celém obvodu a po celé tloušťce zdi. Také budou upraveny (zrušeny) otvory v obvodových zdech pro ložení a osazení stropních trámů. Lože pro stropní trámy budou dostatečně velké do hloubky, šířky a výšky a budou vyváženy a upraveny do vodorovné polohy. Při úpravě koruny zdi věže je nutné osadit kotevní železa, nebo vynechat pro tyto otvory.

Veškeré tyto zednické práce zajistí investor.

Nový krov a konstrukce střechy

Nový krov bude valbový, vaznicové soustavy s pozednicovým a vaznicovým věncem. Vazní trámy v příčném směru, do kterých bude zavázána - sačepována vnitřní okapová vaznice, do které jsou sačepovány krakorce (krátčata). Vazní trámy jsou uloženy na pozednicovém věnci a na vazních trámec jest uložena okapová vaznice jako věnec, do které jsou osedlány krokve. Námětky z krokví jsou uloženy na krakorcích (krátčatech). Zvýšenou pozornost jest věnovat kotvení krovu do obvodového zdiva a toto kotvení bude provedeno podle výkresu, který jest součástí plánu krovu.

Jako krytiny bude použito šindele dvojité a plášť krytiny sestává:

- z bednění 26 mm na krokve,
- z lepenkové krytiny ruberoid,
- z laťování
- z dvojitého krytí šindelem, impregnovaného.

Nasazení a profil krovu byl schválen st. památkovým úřadem v Českých Budějovicích a jest strvzen na l. výkrese, který si ponechá investor jako archivní doklad.

Konstrukce stropů

Stávající konstrukce stropů sestává z dřevěných trámů a vrchní podlahy z fošen 50 mm na drážky a pero. Tyto stropní konstrukce budou rozebrány a sneseny.

Nové stropní konstrukce budou sestávat z nosných trámů a fošnové hoblované podlahy na pero a drážku o síle podlahových fošen 50 mm. Jednotlivá podlaží budou spojena dřevěnými schody s přímými rameny a jednotlivé stupně budou sestávat ze stupnic a podstupnic do schodnice a schodiště i výstupní prostor v každém podlaží budou ochráněny bezpečnostním zábradlím. Schodiště a stropy budou provedeny podle samostatného projektu, který bude dodatečně zpracován.

OKRESNÍ STAVEBNÍ
PRACHAT
středisko projekce

Písek 12.3.1974

Zpracoval:

M a n d e l í k Václav