


IV-12-4017925, JN, Josefův Důl, Dolní Maxov, čp. 226-kNN
 k.ú.: Dolní Maxov
 okres: Jablonec nad Nisou
 IDEC: 103014
 SO 01- Nové kabelové vedení NN
 Délka kabelové trasy 174m



- hranice parcely
- hranice budovy
- hranice povrchu
- plot
- brána
- ▤ svah
- strom

modře: stávající stav
 červeně: nový stav
 zeleně: ostatní sítě

- Zemní práce provádět s ohledem na kořenový systém blízkých stromů.
- Přesná trasa kabelového vedení NN bude upřesněna až po vytyčení všech inženýrských sítí.
- Při styku podzemních i nadzemních zařízení dodržet zejména ČSN 73 6005, ČSN 33 3301, ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 33 2000-5-54.
- Při styku se stávajícími podzemními zařízeními provádět práce opatrně a ručně.
- Stávající podzemní zařízení zakresleno pouze orientačně. Před započítím výkopových prací nutno nechat vytyčit.
- Kde není uvedeno jinak, bude vedení kNN uloženo dle řezu "B".

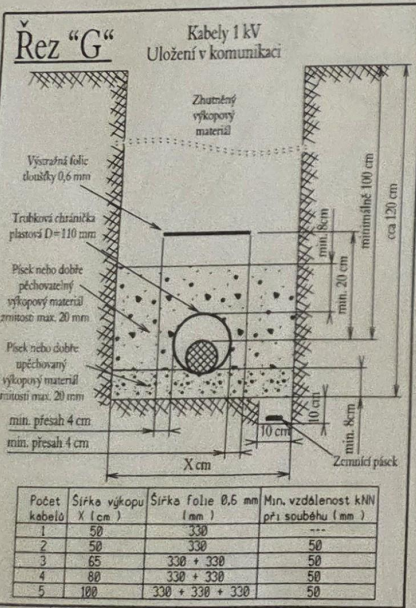


- STÁVAJÍCÍ**
- AYKY 3x120+70mm²
 - AYKYz 4x16mm²
 - AES 4x120mm²
 - přípojková skříň
 - elektromerový rozvaděč
 - betonový sloup
 - trafostanice
 - OSTATNÍ SÍTĚ
 - vrchní vedení CETIN
 - vodovod SČVK
 - plynovod RWE
- MONTÁŽ**
- AYKY 3x240+120mm²
 - přípojková skříň
 - ▤ překop komunikace

Napětová soustava 3+PEN 50Hz, 400/230V, TN-C
 Ochrana před úrazem elektrickým proudem ČSN 33 2000-4-41 ed.2 v platném znění
 Ochrana před úrazem v dis. soustavě dle PNE 33 0000-1, 5, v platném znění
 Stanovení základních charakteristik podle vnějších vlivů PNE 33 0000-2, 4. vydání v platném znění.

Energetická montážní společnost Liberec, s.r.o.		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Vojtěch Benes
Budyšínská 1294, 460 01 Liberec, http://www.emsl.cz/		VYPRACOVAL:	Ondřej Svoboda
Okres: Jablonec nad Nisou		KRESLIL:	Ondřej Svoboda
Obec: Josefův Důl		STAVEBNÍ ÚRAD:	Jablonec nad Nisou
STAVBA - objekt:		MERITKO:	1:500
JN, Josefův Důl, Dolní Maxov, čp. 226-kNN		ČÍSLO STAVBY:	IV-12-4017925
Schéma montáže		STUPEŇ:	DÚS
OBJEDNATEL:		DATUM:	04/2019
CEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly		ARCHIVNÍ ČÍSLO:	PD00103864
INVESTOR:		CEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly	



IV-12-4017925, JN, Josefův Důl, Dolní Maxov, čp. 226-kNN
 K.Ú.: Dolní Maxov
 Okres: Jablonec nad Nisou
 IDEC: 103014
 SO 01 - Nové kabelové vedení NN
 Délka kabelové trasy 174m

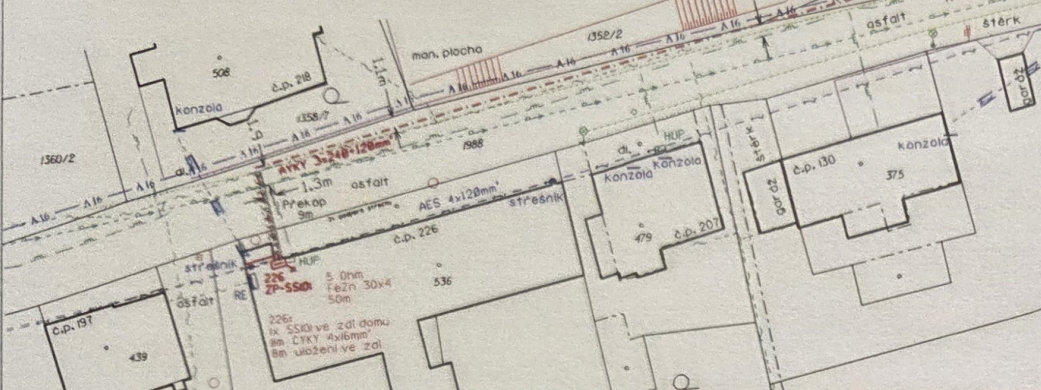

Souhlas majitelů pozemku se stavbou.



Pozemek č.:	Jméno:	Podpis:
2005	Holubička Pavel Dolní Maxov 228 Josefův Důl 468 44	<i>Pavel Holubička</i>

- hranice parcely
- hranice budovy
- hranice povrchu
- ===== plot
- ===== brána
- svah
- strom

modře: stávající stav
 červeně: nový stav
 zeleně: ostatní síť

Legenda:

- STÁVAJÍCÍ
- AYKY 3x120+70mm'
- AYKYz 4x16mm'
- AES 4x120mm'
- přípojková skříň
- elektroměrový rozvaděč
- betonový sloup
- trafostanice
- OSTATNÍ SÍŤ
- vrchní vedení CETIN
- vodovod SČVK
- plynovod RWE
- MONTÁŽ
- AYKY 3x240+120mm'
- přípojková skříň
- překop komunikace

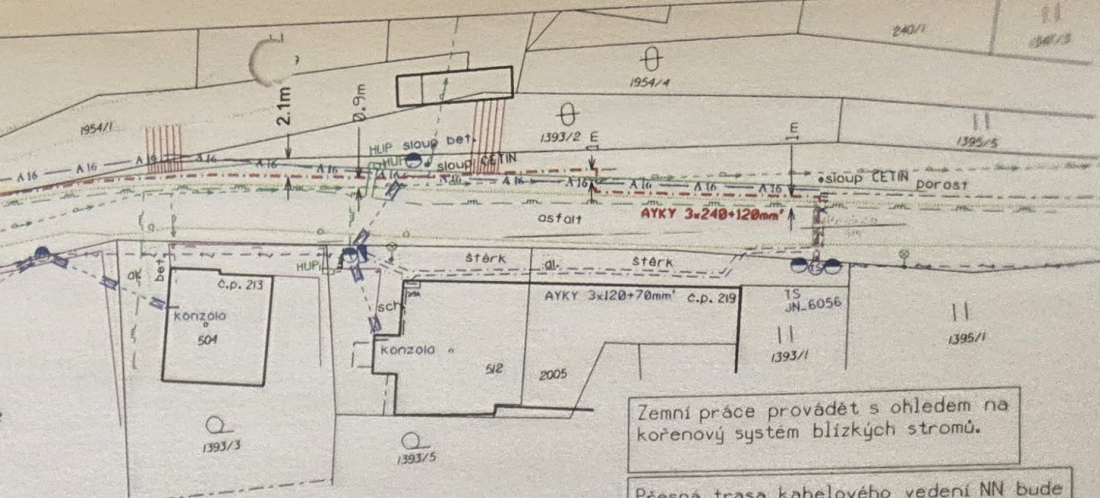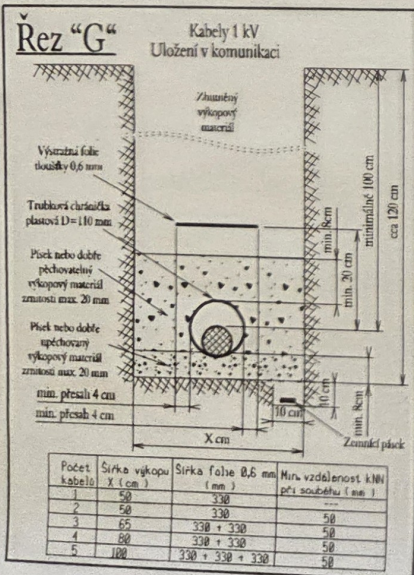

Zemní práce provádět s ohledem na kořenový systém blízkých stromů.

Přesná trasa kabelového vedení NN bude upřesněna až po vytyčení všech inženýrských sítí.

Při styku podzemních i nadzemních zařízení dodržet zejména ČSN 73 6005, ČSN 33 3301, ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 33 2000-5-54.

Při styku se stávajícími podzemními zařízeními provádět práce opatrně a ručně.

Stávající podzemní zařízení zakresleno pouze orientačně. Před započatím výkopových prací nutno nechat vytyčit.

Kde není uvedeno jinak, bude vedení KNN uloženo dle řezu "G".

Napětová soustava 3+PEN 50Hz, 400/230V, TN-C
 Ochrana před úrazem elektrickým proudem ČSN 33 2000-4-41 ed.2 v platném znění
 Ochrana před úrazem v dis. soustavě dle PNE 33 0000-1, 5. vydání v platném znění
 Stanovení základních charakteristik podle vnějších vlivů PNE 33 0000-2, 4. vydání v platném znění.

EMSL Energetická montážní společnost Liberec, s.r.o.		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Vojtěch Beneš
Budyšínská 1294, 460 01 Liberec, http://www.emsl.cz/		VYPRACOVAL:	Ondřej Svoboda
Okres:	Jablonec nad Nisou	KRESLIL:	Ondřej Svoboda
STAVBA - objekt:	Josefův Důl	STAVEBNÍ ÚRAD:	Jablonec nad Nisou
JN, Josefův Důl, Dolní Maxov, čp. 226-kNN		MERITKO:	1:500
Schéma montáže		ČÍSLO STAVBY:	IV-12-4017925
OBJEDNATEL:	CEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly	STUPEŇ:	DÚS
INVESTOR:	CEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly	DATUM:	04/2019
		ARCHIVNÍ ČÍSLO:	PD00103864