

DM 226

EMSL

**Energetická montážní společnost
Liberec, s. r. o.**

Budyšínská 1294, 460 01 Liberec - <http://www.emsl.cz/>

9

Projektová dokumentace

pro vydání územního souhlasu

Stavba: JN, Josefův Důl, Dolní Maxov, čp. 226-kNN,SS
Nové kabelové vedení NN


Číslo stavby: IV-12-4017925

Číslo objednávky 4101969675

Stavební úřad v Jablonci nad Nisou

OVĚŘENO

19. 05. 2020

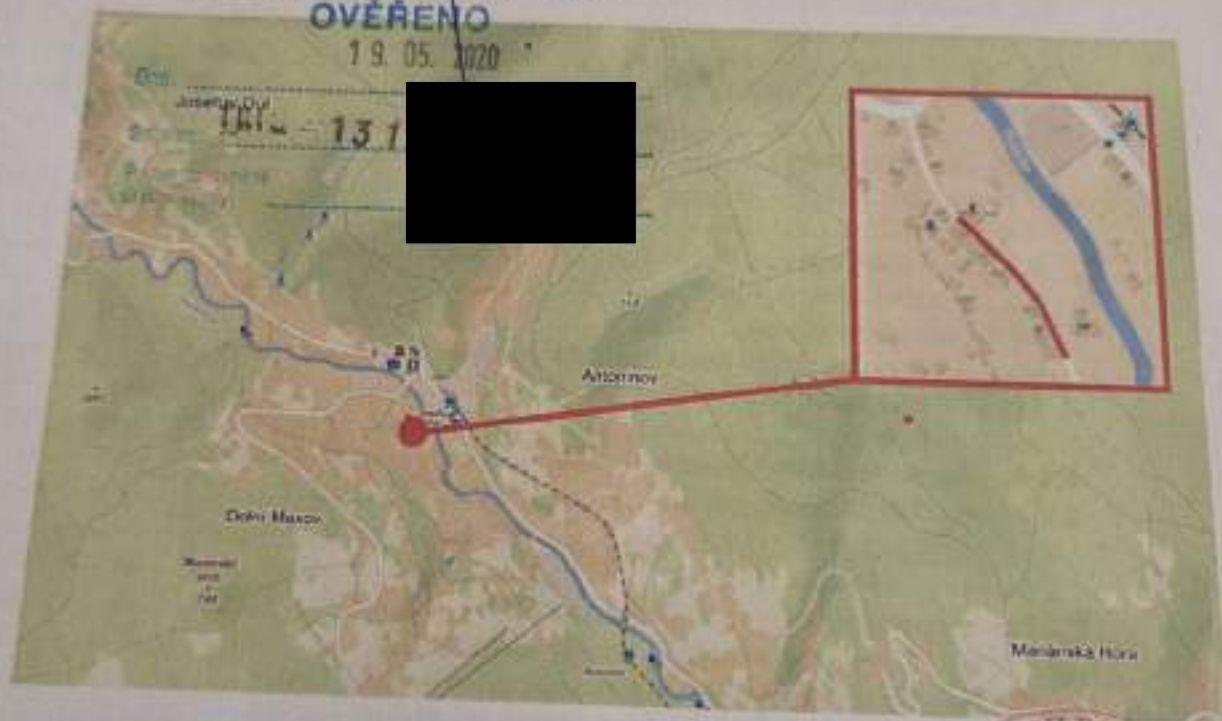

V Jablonci nad Nisou: 20.4.2020

Vypracoval: Svoboda Ondřej

Telefon: +420 775 376 222

Podpis:

Zodpovědný: [Redacted] Beneš

Podpis: [Redacted]



Obsah	4
A. Přehledná zpráva	4
A.1. Identifikační údaje stavby	4
A.2. Základní údaje	5
A.3. Východní podklady	5
A.4. Územní souhlas	5
A.5. Členění stavby	5
A.6. Věcné a časové vazby stavby na okolí	5
A.7. Předpokládané termíny realizace	5
A.8. Přílohy části A) dokumentace	6
B. Souhrnná technická zpráva	6
B.1. Území stavby	6
B.1.1. Staveniště	6
B.1.2. Příprava pro výstavbu	6
B.1.3. Stavebně - technické řešení stavby	7
B.1.4. Péče o bezpečnost práce a bezpečnost technických zařízení	7
B.1.5. Bezpečnost práce při provádění stavby	9
B.1.6. Stanovení nových ochranných pásem energetických zařízení	9
B.2. Stávající ochranná pásma	10
B.2.1. Koordinační opatření	10
B.3. Péče o životní prostředí	10
B.3.1. Nakládání s odpady	10
B.4. Protikoroze ochrana	12
B.5. Zvláštní připomínky	12
B.6. Plán BOZP	12
B.6.1. Úvod	12
B.6.2. Provádění stavby z hlediska bezpečnosti práce	13
B.6.3. Pyrotechnický průzkum	13
B.6.4. Doprava na stavbě	13
B.6.5. Údaje o společných bezpečnostních opatřeních	13
B.6.6. Rizikové práce vyplývající z PD	14
B.6.7. Vnější vlivy	15
B.7. Posouzení technických podmínek požární ochrany pro kabelová vedení	15
B.8. Přílohy části B) dokumentace	16
C. Majetkoprávní projednání projektu	17
C.1. Seznamy majitelů a uživatelů	17
C.2. Seznamy organizací pro souhlasná vyjádření	17
C.2.1. Výjimky ze standardu ČEZ Distribuce, a. s.	18
C.2.2. Výňatek nejdůležitějších podmínek z vyjádření organizací	18
C.2.3. Projednání projektu s Provozovatelem distribuční soustavy	18
C.3. Poznámky	18
C.4. Přílohy části C) dokumentace	18
D. Dokumentace stavebních objektů a provozních souborů	19
D.1. Technická zpráva - stavební objekty	19
D.1.1. SO 01 - Nové kabelové vedení NN	19
D.1.2. Postup výstavby vedení NN	19
D.1.3. Společná ustanovení	20
D.2. Ochrana před úrazem elektrickým proudem	21
D.2.1. Soubor ustanovení pro zařízení do 1000 V st.	21
D.3. Ochrana před přepětím	22
D.3.1. Ochrana před přepětím vedení NN	22
D.4. Bezpečnostní předpisy při výstavbě a provozu	22

D.5. Přílohy části D) dokumentace	22
E. Rozpočtová část	23
E.1. Přílohy části E) dokumentace	23
F. Vykresová část	23
F.1. Přílohy části F) dokumentace	23

A. Průvodní zpráva

A.1. Identifikační údaje stavby

Název stavby:

JN, Josefův Důl, Dolní Maxov, č.p. 226 - kNN
Nové kabelové vedení NN

Obec:

Josefův Důl

Investor:

ČEZ Distribuce, a. s.
Teplická 874/8
405 02 Děčín 4
IČ 24729035

Projektant:

Energetická montážní společnost Liberec, s. r. o.
Budyšínská 1294, 460 01 Liberec
IČ 62743325
<http://www.emsl.cz/>

• *Hlavní projektant:*

Vojtěch Beneš
Autorizovaný technik v oboru technologická zařízení staveb
V seznamu autorizovaných osob vedeném v ČKAIT je veden pod číslem 0013346

Zhotovitel:

Energetická montážní společnost Liberec, s. r. o.
IČ: 627 43 325

Provozovatel:

ČEZ Distribuce, a. s.
Teplická 874/8
405 02 Děčín 4
IČ 24729035

Organizace oprávněná manipulovat se spínacími prvky:

ČEZ Distribuční služby, s. r. o.
28. října 3123/152
709 02 Ostrava

A.2. Základní údaje

Technický rozsah zařízení:

Kabelové vedení NN trasa 174 m
Přípojková skříň SS101 1ks

Budoucí provoz:

Vybudované zařízení zajistí posílení dodávky elektrické energie pro č.p. 266.

A.3. Výchozí podklady

Technický návrh:

Technický návrh byl předán objednatelem projektu ČEZ Distribuce, a. s. a byly provedeny pochůzky na místě samém.

A.4. Územní souhlas

Územní souhlas vydává místně příslušný stavební úřad. Stavba bude provedena podle stavebního zákona §96 odst. 2a a §103 odst. 1:

- Pododstavec číslo e5 - podzemní a nadzemní vedení přenosové a distribuční soustavy elektřiny včetně podpěrných bodů s výjimkou budov

A.5. Členění stavby

Tento projekt stavby představuje jednu ucelenou část a skládá se z těchto stavebních objektů a provozních souborů:

- SO 01 – Nové kabelové vedení NN

A.6. Věcné a časové vazby stavby na okolí

Podmiňující investice

Tato stavba nemá podmiňující investice

Související investice

Tato stavba nemá související investice

A.7. Předpokládané termíny realizace

Zahájení stavby

Územní souhlas platí 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Termín likvidace zařízení staveniště:

Okamžitě po dokončení stavby.

A.8. Přílohy části A) dokumentace

Počet příloh v části A této dokumentace:

0

B. Souhrnná technická zpráva

B.1. Území stavby

B.1.1. Staveniště

- Staveniště je umístěno v obci Josefov Důl v části obce Dolní Maxov. Kabelová trase je situována v pozemku obce. Ze stávající trafostanice povede překopem přes komunikaci a po druhé straně podél komunikace k domu č.p. 218, kde překopem přes komunikaci skončí v nové přípojkové skříně na parcele číslo 536.
- *Křížení a souběhy s ostatními inženýrskými sítěmi:*
V této lokalitě se nachází inženýrské sítě společnosti RWE, CETIN, SČVK
- *Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování*
Stavba je v souladu s územním plánem obce.

Provedené průzkumy

Projekt stavby respektuje požadavky ČEZ Distribuce, a.s., budoucích účastníků veřejnoprávního řízení a správců jednotlivých sítí.

Mapové podklady

Katastrální mapa v současném i původním katastru získaná od místně příslušného katastrálního úřadu. Plánek je zpracován na počítači s aplikačním programovým vybavením „Microstation verze V8“.

B.1.2. Příprava pro výstavbu

Zařízení staveniště vzhledem k rozsahu stavby nebude zřizováno.

Podmínky pro křížení a souběhy s ostatními inženýrskými sítěmi řeší ČSN 73 6005, ČSN 33 2000-5-52, ČSN 33 2000-4-41, ČSN EN 50 341-1 včetně změn v platném znění.

Podmínky pro výstavbu jsou v souladu s těmito zákony:

- Energetický zákon číslo 458/2000 Sb. v platném znění
- Zákon o pozemních komunikacích číslo 13/97 Sb. v platném znění

V projektu stavby byly tyto požadavky respektovány včetně vyjádření správců podzemních zařízení. Před zahájením stavby požádá zhotovitel prací o přesné vytyčení podzemních zařízení na základě vyjádření majitelů dotčených organizací.

Při realizaci stavby dojde k přechodnému omezení dodávky elektrické energie. Vypínání sítě dohodne zhotovitel s ČEZ Distribuční služby, s. r. o. a s dalšími většími odběrateli elektrické energie.

B.1.3. Stavebně - technické řešení stavby

Zdůvodnění technického řešení stavby

Projekt stavby je řešen podle požadavků ČEZ Distribuce, a. s., OÚ a správců jednotlivých sítí.

Údaje o technickém zařízení

- technický popis zařízení je uveden v technické zprávě k jednotlivým stavebním objektům a provozním souborům
- při údržbě tohoto zařízení nebudou kladeny další požadavky na pracovní síly.

Úpravy ploch a prostranství

Kabelová trasa je situována v zatravněné ploše podél komunikace. Povrchy pozemku a komunikace budou uvedeny co nejlépe do původního stavu.

B.1.4. Péče o bezpečnost práce a bezpečnost technických zařízení

- Zhotovitel předloží před započítím stavby investorovi technologické postupy prováděných prací s ohledem na jejich produktivitu při dodržení stanovené kvality práce a bezpečnostních předpisů
- bezpečnost práce jak při výstavbě, tak při provozu, je řešena dodržováním nařízení vlády 591/2006 v platném znění (s pozorností na přílohy č. 4 a 5) o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ČSN EN 50110-1 a přidružených norem v platném znění.
- další požadavky na bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích upravuje zákon 309/2006 v platném znění (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) s upozorněním zejména na §14 a §15
- při práci musí být používáno předepsaných ochranných a pracovních pomůcek a výstražných tabulek
- veškerá opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci během výstavby si zajišťuje zhotovitel
- bezpečnost elektrotechnických zařízení je dána ustanoveními ČSN 33 2000-4-41, ochrannými pásmy vedení dle zákona číslo 458/2000 Sb. v platném znění, zákona číslo 13/97 Sb., zákona číslo 266/94 Sb. a technickými vzdálenostmi dle ČSN EN 50423-1, ČSN EN 50 341-1 ed.2, ČSN 33 3300, ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 73 6005 vše v platném znění.

B.1.5. Bezpečnost práce při provádění stavby

Podle ustanovení §158 zákona č.183/2006 (Stavební zákon - dále jen SZ) v platném znění patří odborné vedení provádění stavby nebo její změny do vybraných činností ve výstavbě. Zhotovitel musí podle §160 SZ zajistit odborné vedení provádění stavby, provádět stavbu v souladu s rozhodnutími a s ověřenou projektovou dokumentací, musí dodržovat obecné technické požadavky na výstavbu i jiné předpisy a technické normy, dále musí zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce. Bezpečnostní předpisy při výstavbě a provozu.

Zajištění bezpečnosti práce při montáži i provozu transformační stanice je dáno ustanoveními příslušných norem a to zejména ČSN EN 50110-1 a PNE 33 0000-6 v platném znění.

Veškerá opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci během výstavby si zajišťuje dodavatel.

Práce mohou být prováděny pouze v souladu s podmínkami pro práce v ochranném pásmu energetického zařízení a dodavatelé i jejich případní subdodavatelé musí být s těmito podmínkami prokazatelně seznámeni.

Pracoviště bude písemně předáno zhotoviteli zástupcem osoby odpovědné za provoz el. zařízení, která stanoví podmínky pro provádění práce.

Práce budou prováděny s ohledem na nenarušení uzemnění podpěrných bodů. V průběhu prací nesmí být porušena ochrana elektrických zařízení před úrazem elektrickým proudem dle PNE 33 0000-1.

S ohledem na odbornou způsobilost pracovníků dodavatele a na činnosti, které budou na zařízení pod napětím provádět, určí osoba odpovědná za provoz el. zařízení, zda bude nutné provádět práce pod dozorem dle vyhl. 50/1978 Sb. Před započítím náterů podpěrných bodů bude osobou odpovědnou za provoz el. zařízení stanovena nejvyšší výška, ve které lze provádět nátery pod napětím. V této výšce bude instalována pevná zábrana. V případě, že nebude instalována pevná zábrana, lze práce provádět pod dozorem osoby s příslušnou el. kvalifikací dle vyhl. 50/1978 Sb., za předpokladu vymezení maximální výšky, kde lze provádět práce za provozu vedení výstražnou páskou. Nad vymezeným prostorem lze provádět práce pouze za vypnutého stavu.

Pokud je třeba rozpojit svod uzemnění, musí se nejdříve zjistit, zda uzemnění nemá nebezpečné napětí proti zemi. Měřit možno voltmetrem zapojeným mezi svodem a pomocnou sondou umístěnou v zemi ve vzdálenosti asi 5 m. Pokud se zjistí na svodu uzemnění zařízení vn nebo vvn vyšší napětí proti zemi než 0,5 V, nesmí se zemnič oddělit od uzemňovací svorky nebo přípojnice dříve než se zjistí příčina vzniku tohoto napětí a závada se odstraní. Před rozpojením uzemnění se musí tato část přemostit vodičem stejného průřezu. Rozpojení uzemnění a další úkony spojené s měřením uzemnění se provádí za použití předepsaných OOPP pro práce pod napětím. Při instalaci přemostění se toto nejprve připojí ke svodu od zemniče a potom ke svodu uzemňovací přípojnice. Je zakázáno se dotýkat holou rukou nebo jinou částí těla svodu zemniče nebo přípojnice pokud není spojený se zemničem. Práce smí provádět osoba s předepsanou el. kvalifikací dle vyhlášky 50/1978 Sb.

Zajištění bezpečnosti práce při montáži i provozu transformační stanice je dáno ustanoveními příslušných norem a to zejména ČSN EN 50110-1 PNE 33 0000-6 v platném znění.

Veškerá opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci během výstavby si zajišťuje dodavatel.

Z hlediska členění elektrických stanic jsou tyto transformační stanice považovány za stanice bez trvalé obsluhy dle PNE 38 1981 tabulka 1 v platném znění.

Výběr dodavatele, zhotovitele, se bude provádět formou výběrového řízení, ve kterém je požadavek na autorizaci prvořadým kritériem. Vlastní provádění stavby bude ošetřeno smluvním vztahem s přihlédnutím k zákonu č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, dále k zákonu č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích vše v platném znění. Ve smlouvě o dílo bude závazek zhotovitele, že bude respektovat všeobecné obchodní podmínky ČEZ Distribuce, a. s. popsané v dokumentu VOP REAL v platném znění, normu ČSN EN 50110 – 1 v platném znění, a že disponuje všemi nezbytnými prostředky potřebnými k provedení díla. Zajištění pracoviště ve smyslu PNE 330000-6 v platném znění je prováděno osobami pověřenými osobou odpovědnou za elektrické zařízení. Bezpečnost práce a případné speciální pracovní postupy budou samostatnou kapitolou smluvního vztahu.

Účastníci stavebních prací jsou povinni dodržovat ustanovení právních předpisů vztahujících se k zajištění bezpečnosti práce. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je v příloze v části B této dokumentace.

Při souběhu stavebních prací dvou a více dodavatelů musí zadavatel stavby před zahájením stavební činnosti druhého a dalších dodavatelů stanovit příslušný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) v souladu s § 14 zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění s přihlédnutím k rozsahu a složitosti stavby a jeho náročnosti na koordinaci. V případě, že budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzické osoby zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (viz příloha 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění) bude v případě, že nebude zadavatelem stavby

určen koordinátor, zhotovitelem stavby aktualizován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště, pokud nejsou zakotveny v hospodářské smlouvě.

B.1.6. Stanovení nových ochranných pásem energetických zařízení

V zákoně č. 458/2000 Sb. v platném znění odstavce 1 je stanoveno:

Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu s umístěním stavby, pokud není podle stavebního zákona vyžadován ani jeden z těchto dokladů, potom dnem uvedení zařízení elektrizační soustavy do provozu.

V této stavbě jsou zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění stanovena tato nová ochranná pásma:

- §46 odstavec 5: ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu

B.2. Stávající ochranná pásma

Ochranná pásma jsou stanovena zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění:

Elektrická zařízení:

- §46 odstavec 5: ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu
- §46 odstavec 3: ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě strany:
 - a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně:
 - pro vodiče bez izolace..... 7 m
 - pro vodiče s izolací základní 2 m
 - pro závěsná kabelová vedení 1 m
 - b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace..... 12 m
 - (15m u zařízení postavených do 31. 12. 1994)
 - pro vodiče s izolací základní 5m
- Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenost dané ČSN EN 50110-1 v platném znění.
- §46 odstavec 6: ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:
 - a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52kV v budovách 20m od oplocení nebo od vnějšího obvodového zdiva
 - b) u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1kV a menší než 52kV na úroveň nízkého napětí 7m

- c) u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m
- d) u vestavěných elektrických stanic 1 m od obestavění
- stávající ochranná pásma energetických zařízení zůstávají po rekonstrukci či opravě v platnosti, neboť byla již jednou definitivně stanovena při územním řízení příslušné stavby.

Pásma s podzemními vedeními mohou přejíždět mechanismy o celkové hmotnosti max. 6 t včetně.

Plynárenská zařízení:

Na výrobu a rozvod tepelné energie po obou stranách	2,5 m
Pro technologické objekty na všechny strany	4 m
Pro plynovody středotlaké, nízkotlaké a plynovodní přípojky v zastavěném území 1 m	
Ostatní plynovody a přípojky na obě strany	4 m

Telekomunikační vedení:

Ochranné pásmo tel. vedení po stranách krajního vedení	1,5 m
--	-------

Potrubi:

Vodovodní potrubí a kanalizace na obě strany	2 m
--	-----

Bližší požadavky pak specifikuje: ČSN 75 5630 v platném znění – Vodovodní potrubí
ČSN 75 6230 v platném znění – Kanalizační potrubí

Ostatní ochranná pásma:

Les od kraje porostu	50 m
Hřbitov od oplocení	100 m
Přírodní památky	50 m
Dráhy – železniční trať	60 m

B.2.1. Koordinační opatření

Tuto stavbu je nutno koordinovat s výstavbou nových inženýrských sítí.

B.3. Péče o životní prostředí

Stavbou ani provozem zařízení pro veřejný rozvod elektřiny nevznikají žádné škodliviny, které by mohly zhoršovat životní prostředí. Při projekci stavby byly zohledněny podmínky a při vlastní realizaci stavby je nutno dodržovat zejména tyto zákony:

- Zákon o ochraně přírody a krajiny číslo 114/1992 Sb. v platném znění
- Zákon o lesích číslo 289/1995 Sb. v platném znění
- Zákon o životním prostředí číslo 17/1992 Sb. v platném znění
- Zákon o ochraně ovzduší číslo 201/2012 Sb. v platném znění
- Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu číslo 334/1992 Sb. v platném znění
- Zákon o vodách číslo 254/2001 Sb. v platném znění
- Zákon o odpadech číslo 185/2001 Sb. v platném znění
- Vyhláška MŽP katalog odpadů číslo 93/2016 Sb. v platném znění
- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění

B.3.1. Nakládání s odpady

Při zemních pracích je nutno dodržovat zejména zákon o ochraně zemědělského půdního fondu číslo 334/1992 Sb. v platném znění a z něho pak postup podle §8. Při výkopových pracích bude nutné odvézt přebytečnou zeminu.

Vzniklý odpad bude rozříděn podle jednotlivých druhů a bude s ním naloženo dle platných předpisů a směrnice ČEZ Distribuce, a.s., SDS_SM_0003r03 Řízení ochrany životního prostředí v segmentu bezpečnosti nová energetika a distribuce, VP_A_Zajišťování OŽP v ČEZd. Za nakládání se vzniklými odpady při realizaci stavby odpovídá dodavatel stavebních prací jako jejich původce. Doklad o likvidaci bude k dispozici ke kontrole.

Za nakládání se vzniklými odpady při realizaci stavby odpovídá dodavatel stavebních prací jako jejich původce.

Odpad	Kód odpadu	Převod	Zneškodňovatel	Předpokládané množství (t)
Zemina (neznečištěná)	17 05 04	O 1m ³ =1,7t	Řízená skládka	22
Zemina znečištěná	17 05 03	N 1m ³ =1,7t		
Beton	17 01 01	O 1m ³ =2,2t	Řízená skládka	
Betonový sloup	17 01 01	O 9m=1t	Řízená skládka	
Směsný stavební odpad	17 09 04	O 1m ³ =1,4t	Řízená skládka	
Stavební odpad znečištěný	17 09 03	N 1m ³ =1,4t		
Beton, keramika znečištěná	17 01 06	N 1m ³ =2,2t		
Štěrka	17 05 04	O		5
Štěrka znečištěná	17 05 03	N		
Železobeton	17 09 04	O 1m ³ =2,2t		
Železobeton znečištěný	17 09 03	N 1m ³ =2,2t		
Keramika čistá (izolátory VN)	17 01 03	O		
Asfalt bez dehtu	17 03 02	O 1m ³ =1,3t	Řízená skládka	4
Materiál s azbestem	17 06 05	N		
Dřevo	17 02 01	O		
Dřevěný sloup	17 02 04	N	Řízená skládka	
Železo a ocel	17 04 05	O	Výkupce druhotných surovin	
Hliník	17 04 02	O		
Měď	17 04 01	O		
Vodiče AlFe	17 04 07	O	Výkupce druhotných surovin	
Kabely Al	17 04 11	O	Výkupce druhotných surovin	
Kabel olejový	17 04 10	N		
Jiný odpad?				

-není předpokládán vznik nebezpečných odpadů.

-nakládání s odpady: veškerý odpad bude neprodleně po vzniku odvezen na skládku

-nakládání s výkopkem: výkopek bude umístěn vedle výkopu během pokládky kabelu. Výkopek bude z větší části použit na zakrytí výkopu. Přebytkový výkopek bude neprodleně odvezen na skládku.

-u této stavby se nepředpokládá vznik recyklovatelných materiálů kromě prostého asfaltu, který bude odvezen k recyklaci (např. fy. ASA DOCK-ul. České Mládeže, Liberec)

B.4. Protikorozní ochrana

Pro tato zařízení jsou použity běžné ochrany proti korozi. Jsou popsány v kapitole „Dokumentace stavebních objektů a provozních souborů“ této dokumentace. Všechny ocelové součásti jsou navrženy jako zároveň pozinkované.

B.5. Zvláštní připomínky

- Dodržet veškeré připomínky obsažené v dokladové části, v rozhodnutí o umístění stavby a ve stavebním povolení
- Narušené plochy, komunikace a nemovitosti uvést ihned po dokončení práce do náležitého stavu
- Zabezpečit lávky pro pěši, případně zábrany, výstražná osvětlení a případné dopravní značení na komunikaci
- V prostoru dotčeném stavbou musí být před zahájením výkopových prací provedeno vytyčení inženýrských sítí všech organizací podle vyjádření organizací
- Bude dodržena prostorová norma ČSN 73 6005 v platném znění
- Oznámit Archeologickému ústavu AV ČR zahájení stavební činnosti
- Zhotovitel si zajistí souhlas s prováděním činností a s umístěním stavby v ochranném pásmu energetického zařízení v souladu s §46 odst. 8 a odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění
- Zhotovitel požádá odbor dopravy o vydání zvláštního užívání silnice pro provádění stavebních prací

B.6. Plán BOZP

B.6.1. Úvod

Dle zákona č.309/2006 Sb. v platném znění je nutné zajišťovat, v návaznosti na zákon č.262/2006 Sb. v platném znění, zákoník práce, další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích – bezpečnost a ochranu zdraví při práci činnosti nebo poskytování služeb.

Ve smyslu zákona č.309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., obojí v platném znění které se vztahuje na minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích musí zhotovitel stavby dbát, aby byly dodrženy požadavky na staveništi a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům i dalším požadavkům stanoveným v nařízení vlády. K zajištění těchto požadavků na staveništi se zpracovává Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále je Plán BOZP).

Plán BOZP se zpracovává na základě projektové dokumentace k dané stavbě a je v něm zpracováno nebezpečí rizik při činnostech, kterým se vystavují fyzické osoby při zvýšeném ohrožení života nebo zdraví. Plán BOZP proto určuje pravidla, které budou přiměřeně zajišťovat bezpečnost pracovníků na staveništi. V případě úpravy plánu BOZP během výstavby nesmí dojít ke vzniku dalších možných rizik. Plán BOZP se vztahuje na právnické a fyzické osoby zaměstnávané dle zákona č. 262/2006 Sb. v platném znění a osoby samostatně výdělečně činné dle zákona č. 455/1991 Sb. v platném znění, které jsou ve smluvním vztahu se zadavatelem, případně hlavním zhotovitelem stavby. Plán BOZP však nezavazuje tyto osoby povinnosti znát a dodržovat všechny platné předpisy, zákony, normy a nařízení potřebné k jejich činnosti i pokud nejsou obsaženy v plánu BOZP.

Plnění úkolů Plánu BOZP při realizaci stavby sleduje koordinátor BOZP, jmenovaný ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění, nebo odborně způsobilá osoba.

Zhotovitel určený k realizaci stavby, je povinen před nástupem na stavbu bez zbytečného odkladu vyzvat koordinátora a během výstavby zohledňovat jeho pokyny a úzce s ním spolupracovat.

Povinnosti zhotovitele je zajistit pracoviště, uspořádání staveniště, které mu bylo předáno a které je převzal. Dále při provozu (používání) strojů, zařízení (nářadí) a dopravních prostředků je zhotovitel povinen zajistit dodržování minimálních požadavků na BOZP a splnění požadavků na organizaci práce a pracovní postupy.

Vyhodnocení plánu BOZP, aktualizace a případné změny budou prováděny v rámci pravidelných kontrolních porad. S aktualizací a navrženými změnami pak musí být seznámeni všichni účastníci (pracovníci) na stavbě.

B.6.2. Provádění stavby z hlediska bezpečnosti práce

Součástí této projektové dokumentace je plán BOZP pro tuto stavbu, který vypracovává odborná firma.

B.6.3. Pyrotechnický průzkum

Při provádění výkopových prací je nutné dodržet Usnesení vlády ČR z 12. 6. 1997 č. 350 a usnesení vlády ČR z 16. 1. 2002 č. 64 (hloubkový pyrotechnický průzkum, pyrotechnický dozor). Hloubkovým pyrotechnickým průzkumem se rozumí cílené vyhledávání munice do hloubek předpokládaných zemních prací. Pyrotechnickým dozorem se rozumí vyhledávání a zneškodňování munice a výbušnin v průběhu zemních prací za využití techniky a pracovních sil dodavatele stavby. Vždy před započítím výkopových prací bude na základě výše uvedeného proveden pyrotechnický průzkum. Doklad o tomto bude neprodleně předán k založení příslušnému Stavebnímu úřadu. Za pyrotechnický průzkum a doklad o jeho provedení se považuje cílevědomé vyhledávání a odstranění munice a výbušnin z povrchu a pod povrchem vypracovaný oprávněnou osobou.

B.6.4. Doprava na stavbě

Doprava na stavbě bude probíhat po určených komunikacích a jakékoliv omezení dopravy bude řešeno přímo při provádění této činnosti s ohledem k situaci na staveništi. Musí být přijata taková technická a organizační opatření, která eliminují jakákoliv rizika jak pro samotný provoz, tak i pro přítomnost osob pohybujících se po stavbě. Pro dopravní značení bude použito ustanovení Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. v platném znění.

Parkoviště pro stavební stroje budou vybaveny prostředky proti úkapům PHM a v každém takovém prostoru bude umístěna „Havarijní souprava“.

Očista komunikací bude provedena zhotovitelem neprodleně po jejich znečištění.

B.6.5. Údaje o společných bezpečnostních opatřeních

- Zhotovitelé seznámí 8 dní před započítím prací koordinátora BOZP nebo zodpovědnou osobu s riziky vznikající při pracovních nebo technologických postupech, které zvolili (§16 Zákona č.309/2006 Sb. v platném znění)
- Hlavní zhotovitel prokazatelně seznámí s Plánem BOZP, případně jeho aktualizací, ostatní subdodavatelé na staveništi.
- Hlavní zhotovitel nepřipustí zahájení práce dalších subdodavatelé, kteří neprokáží splnění povinnosti §16 Zákona č.309/2009 Sb. v platném znění
- Zajistit spolupráci všech zhotovitelů ke koordinaci pracovních činností s ohledem na BOZP
- Vzájemně se písemně informovat o rizicích a spolupracovat při zajišťování BOZP
- Veškeré činnosti je nutno koordinovat s provozní správou ČEZ Distribuce, a. s.
- Doložit kvalifikaci pracovníků na prováděné činnosti
- Práce budou prováděny dle zpracovaných technologických postupů a dle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- Po celou dobu realizace díla musí být dodržován bezpečný stav pracoviště.
- Veškeré prostory budou ohraničené s označením „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“.

- k. Veškeré využívané prostory v průběhu stavby budou po dokončení uvedeny do původního stavu (odpadový materiál bude odvážen na řízenou skládku)
- l. Na montážní a stavební práce vždy určí odborný dozor elektro
- m. Případné vybavení buněk na stavbě bude standardní dle platných předpisů
- n. Vedoucí zaměstnanci na staveništi musí být vybaveni služebními telefony
- o. Stavební stroje, elektrická a strojní zařízení budou označena logem zhotovitelů a musí mít platnou dokumentaci
- p. Určená osoba bude informovat koordinátora BOZP o veškerých pracovních úrazech na stavbě.

B.6.6. Rizikové práce vyplývající z PD

Pohyb a práce na staveništi:

- Zasypání zeminou a materiálem
- Nezabezpečené staveniště – pád do prohlubní, jam, otvorů apod.
- Vymezený pohyb v zařízení staveniště, skladu
- Nepořádek na pracovišti, pád na staveništních komunikacích a podlahách
- Kontakt se silniční dopravou
- Kontakt s kolejovou dopravou
- Kontakt se stavebním strojem
- Hluk, prašnost

Zemní práce:

- Zřízení bezpečných přechodových lávek opatřených zábradlím
- Ohrazení, zajištění výkopů proti pádu osob
- Identifikace a vyznačení podzemních vedení, jejich vytyčení před zahájením prací
- Dodržování podmínek stanovených provozovateli vedení při provádění strojních vykopávek
- Omezení strojní vykopávky v blízkosti potrubí nebo kabelů (ochranná pásma)
- Při protlačování dodržovat technologický postup

Zdění:

- Bezpečné ukládání materiálu
- Zajištění dostatečného pracovního prostoru
- Zajištění stability, pevnosti a tuhosti vyzdívaných konstrukcí
- Použití vhodného materiálu
- Dodržování technologických postupů výroby
- Používání OOPP

Bednění a betonové konstrukce:

- Dodržování technologických postupů výroby
- Pevnost a zajištění prvků bednění proti pádu
- Kontrola, předání a převzetí bednění – provedení zápisu do stavebního deníku
- Průkazné a kontrolní zkoušky betonové směsi
- Bezpečnostní pokyny pro chemické přísady
- Používání OOPP

Bourání, demontáž:

- Dodržování stanoveného technologického (pracovního) postupu
- Vymezení prostoru ohroženého bouráním (oplocení, střežení, vyloučení z provozu apod.)
- Průběžně zajišťovat úklid vybouraného materiálu
- Používání OOPP

Práce ve výškách:

- Materiál, nářadí a pomůcky ukládat, případně skladovat ve výškách tak, aby byly po celou dobu uloženy zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození větrem během práce i po jejím ukončení

Vzdálenosti venkovních vedení od dosavadních inženýrských sítí, objektů a terénu odpovídají PNE 33 3301, kabelových vedení ČSN 33 2000-5-52 obojí v platném znění a především norma prostorového uložení inženýrských sítí ČSN 73 6005 v platném znění.

Dimenzování kabelů je navrženo dle ČSN 33 2000-5-52 v platném znění na dovolené zatěžovací proudy a uzemnění el. zařízení bude provedeno dle ČSN 33 2000-5-54 v platném znění.

Před uvedením do provozu musí být zařízení podrobeno výchozí revizi dle ČSN 332000-6 v platném znění.

Výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných prostorů
Netýká se této stavby.

Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva

Stavbou není ohrožena požární bezpečnost stávajících objektů a technologických zařízení a nevznikají nároky na vybavení zasahujících hasičských jednotek jinými druhy hasiv, než jaká jsou běžně používána, ani na vybavení těchto jednotek speciální mobilní technikou.

Celá stavba je elektrické zařízení a k hašení se musí použít k tomu určené hasicí prostředky.

Hořlavé plastové izolace kabel. vedení a el. zařízení lze hasit kysličníkem uhlíčitým CO₂, hasicím práškem, pískem a výjimečně vodou - po ověření vypnutého stavu. Trafa s olejovou náplní po jejich vypnutí a ověření beznapěťového stavu je nutno hasit pěnou!

Předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními včetně stanovení požadavků pro provedení stavby

Trasy kabelů nevyžadují speciálního zabezpečení z hlediska požární ochrany.

Dle podkladů výrobce jsou kabely odolné proti šíření plamene.

Zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany

V průběhu stavby nedojde k omezení přístupových komunikací pro jednotky integrovaného záchranného systému. Po ukončení stavby a uvedení zařízení do provozu budou přístupové komunikace a požární plochy uvedeny do původního stavu.

B.8. Přílohy části B) dokumentace

Počet příloh v části B této dokumentace: 0

C. Majetkoprávní projednání projektu

C.1. Seznamy majitelů a uživatelů

PARCELNÍ PROTOKOL

Dotčené pozemky:

Číslo přílohy	Kat. čs.	LV	Výměra (m ²)	Vlastník	Adresa	Obec	Wemeco
C2-C3, C7-C12	1088 1854/1	10001	5581 324	Obec Josefův Důl	Dolní Maxov 218	Josefův Důl	Nové kabelové vedení NN AYKY 3x240+120mm ²
C4, C13-C19	st. 536	977	542	EUROTRADINGR DUP s.r.o.	Josefská 653/6a	Bumburk	Nové kabelové vedení NN AYKY 3x240+120mm ²
C5, C20-C23	2005	71	212	Hoříčková Pavel	Dolní Maxov 228	Josefův Důl	Nové kabelové vedení NN AYKY 3x240+120mm ²

C.2. Seznamy organizací pro souhlasná vyjádření

Číslo přílohy	Společnost	Adresa	Obec	Číslo jednací	Datum vyjádření	Platnost do:	Podmínky
C24	Obec Josefův Důl	Dolní Maxov 218	Josefův Důl	626/2019	27.8.2019	neuvedeno	ano
C25-C26	Obecní úřad Josefův Důl	Dolní Maxov 218	Josefův Důl	965/2019/výst	3.10.2019	neuvedeno	ano
C27-C29	Magistrát města Jablonec nad Nisou	Mírové náměstí 3100/19	Jablonec nad Nisou	52491/2019	24.7.2019	neuvedeno	ano
C30-C31	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR	U Jezu 10	Liberec	SK/1238/LI/2019-2	26.6.2019	neuvedeno	nejsou
C32-C40	Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	Ofšanská 2681/6	Praha 3	602258/19	11.4.2019	11.4.2021	ano
C41-C42	České Radiokomunikace, a.s.	Škokovská 2117/1	Praha 6 - Břevnov	LIPTS/OS/244209/2020	20.4.2020	20.4.2021	nejsou
C43-C52	ČEZ Distribuce, a.s.	Teplická 874/8	Děčín IV - Podmokly	0101207963	7.11.2019	7.5.2020	nejsou
C53-C54	ČEZ ICT Services, a.s.	Duhová 1531/3	Praha 4	0700128573	7.11.2019	7.11.2020	nejsou
C55-C56	ČEZ Telco Pro Services, a.s.	Duhová 1531/3	Praha 4	0200987886	7.11.2019	7.11.2020	nejsou
C57-C60	GridServices, s.r.o.	Plynárenská 499/1	Brno - Zábřovice	5001909474	26.4.2019	26.4.2021	ano
C61-C65	GridServices, s.r.o.	Plynárenská 499/1	Brno - Zábřovice	5001944773	25.6.2019	25.6.2021	ano
C66	Krajské ředitelství policie Libereckého kraje	Náměstí Dr. E. Beneše 584/24	Liberec 1	KRPL-5117-14/ČJ-2019-18006U-5	15.5.2019	neuvedeno	nejsou
C67-C68	Ministerstvo obrany České republiky - OOÚZ	Hradební 772/12	Praha 1	79064/2019-1150-OÚZ-PCE	4.6.2019	4.6.2021	nejsou
C69	Povodí Labe, s.p.	Vita Nejedlého 951	Hradec Králové	Pla/2019/021003	14.5.2019	14.5.2021	nejsou
C70	Severočeské muzeum v Liberci, p.o.	Masarykova 11	Liberec 1	A414/2019	10.5.2019	neuvedeno	ano
C71-C73	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.	Přítkovská 1689	Teplice	SCVKZAD43061	6.5.2019	6.5.2020	ano
C74-C75	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.	Přítkovská 1689	Teplice	SCVKZAD46417/TPCL I/Šk	13.6.2019	13.6.2020	nejsou
C76-C78	T-Mobile Czech Republic, a.s.	Tomickova 2144/1	Praha 4	E16927/20	20.4.2020	20.4.2021	nejsou

Číslo přílohy	Společnost	Adresa	Obec	Číslo jednací	Datum vyjádření:	Platnost do:	Podmínky
C79	Vodafone Czech Republic, a.s.	Náměstí Junkových 2	Praha 5	200420-0113163373	20.4.2020	20.4.2021	nejdou
C80-C84	ČEZ Distribuce, a.s.	Teplická 874/8	Děčín IV - Podmokly	1106381863	12.11.2019	neuvezeno	ano

Všechny podmínky dotčených orgánů byly zpracovány do této dokumentace.

C.2.1. Výjimky ze standardu ČEZ Distribuce, a. s.

- Nejsou

C.2.2. Výňatek nejdůležitějších podmínek z vyjádření organizací

- nejsou

C.2.3. Projednání projektu s Provozovatelem distribuční soustavy

Vyjádření Provozovatele distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a. s., k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, jsou v přílohách C této části projektové dokumentace.

C.3. Poznámky

Všechna vybudovaná zařízení se provedou s řemeslnou pečlivostí, aby jejich životnost byla maximální a aby svým vzhledem nerušila okolí. Zahájení zemních prací je možné až po kladném veřejnoprávním projednání.

Vypínání a manipulace projedná zhotovitel s ČEZ Distribuce, a. s., OÚ a s většími odběrateli elektrické energie. Místnímu obyvatelstvu bude dáno na vědomí formou plakátu nebo místním rozhlasem.

Montážní a demontovaný materiál se zajistí vhodným způsobem proti krádeži.

Uvažovaná třída zeminy 3-4 je definována směrnici číslo 3/94 ČEZ Distribuce, a. s. Třetí třída zeminy jako horniny kopné, rozpojitelné rýčem, nakladačem. Čtvrtá třída zeminy jako pevné horniny drobně rozpojitelné klínem, rypadlem.

V případě, že dodavatel v průběhu výstavby bude požadovat změnu zařazení horniny do vyšších tříd těžitelnosti, musí tento požadavek posoudit komise složená se zástupců projektanta, investora, dodavatele a budoucího provozovatele stavby.

Dokumentace skutečného provedení všech nových energetických staveb musí obsahovat geodetickou část. Geodetické zaměření provádějí geodeti, jejichž jména jsou k dispozici na ČEZ Distribuce, a. s. Před záhozem bude přizván odpovědný pracovník ČEZ Distribuce, a. s. k odsouhlasení pokládky kabelů.

C.4. Přílohy části C) dokumentace

Počet příloh v části C této dokumentace:

84 (C1 – C84)

Obec Josefův Důl
 Dolní Maxov 218, 468 44, Josefův Důl
 Zastoupená: Jan Miksa
 Funkce: starosta
 IČO/DIČO: 00262391, CZ00262391
 (dále jen „Budoucí povinná“)

a

ČEZ Distribuce, a. s.
 IČ 24729035, DIČ CZ24729035
 se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
 zastoupena na základě jí písemně udělené platné plné moci č. PM/II – 119/2019 ze dne 7.3.2019
Energetická montážní společnost Liberec, s.r.o.
 IČ 62743325, DIČ CZ62743325
 se sídlem v Liberci, Budyšínská 1294, 460 01
 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 8593
 Zastoupená Ing. Martinem Krýchou, jednatelem společnosti nebo Vojtěchem Benešem, vedoucím projekčního oddělení.

(dále jen „Budoucí oprávněná“)

(společně dále též „Smluvní strany“),

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto:

SMLOUVU O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

A DOHODU O UMÍSTĚNÍ STAVBY č.:

IV-12-4017925/VB1

NÁZEV STAVBY: JN, JOSEFŮV DŮL, DOLNÍ MAXOV, ČP. 226-KNN,SS

podle ustanovení § 1785 a násl. a § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, podle ustanovení § 25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. energetického zákona (dále jen tato smlouva).

Článek I.

Úvodní ustanovení

Budoucí oprávněná je provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „PDS“) na území vymezeném licencí na distribuci elektřiny udělenou PDS Energetickým regulačním úřadem. Distribuční soustava je provozována ve veřejném zájmu. PDS má povinnost zajišťovat spolehlivé provozování, obnovu a rozvoj distribuční soustavy, přičemž pokud dochází k umístění zařízení distribuční soustavy na cizí nemovitost, je PDS povinen podle § 25 odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno a zajistit si právo provést stavbu dle příslušných ustanovení stavebního zákona.

Článek II.

Prohlášení o právním a faktickém stavu

1. Budoucí povinná prohlašuje, že je výlučným vlastníkem zatížení věcným břemenem pouze pozemku pozemku/ů parc.č. **1988 (ostatní plocha), 1954/1 (ostatní plocha)**, v k.ú. Dolní Maxov, obec Josefův Důl,

zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou (dále jen „Dotčená(né) nemovitost(ty)“)

2. Budoucí oprávněná je investorem stavby zařízení distribuční soustavy - **Nové kabelové vedení NN AYKY 3x240+120mm² dále jen „Zařízení distribuční soustavy“**, která se bude nacházet mj. na Dotčená(ných) nemovitostí(tech).

3. Budoucí povinná prohlašuje, že není žádným způsobem omezena v právu zřídit k Dotčené(ným) nemovitost(tem) věcné břemeno podle této smlouvy, a že jí nejsou známy žádné faktické nebo právní vady Dotčené(ných) nemovitost(í), kterými by byl znemožněn účel této smlouvy.

Článek III. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany se zavazují, že spolu za dále uvedených podmínek uzavřou vlastní smlouvu o zřízení věcného břemene (dále jen „**Vlastní smlouva**“), jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene podle § 25 odst. 4 energetického zákona. Obsahem věcného břemene bude právo Budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na Dotčené(ných) nemovitost(ích), provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost Budoucí povinné výkon těchto práv strpět (dále jen „**Věcné břemeno**“).
2. Předpokládaný rozsah omezení Dotčené(ných) nemovitost(í) Věcným břemenem činí **171 m kabelového vedení (2x překop příčně v komunikaci a 160m podél komunikace v zatravněné ploše)** a nepřesáhne rozsah vyznačený v situačním snímku tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy.
3. Budoucí oprávněný se zavazuje po dokončení stavby Zařízení distribuční soustavy vyhotovit geometrický plán pro vyznačení rozsahu Věcného břemene, Vlastní smlouvu a zaslat Budoucí povinné písemnou výzvu k uzavření Vlastní smlouvy, jejíž přílohou bude Vlastní smlouva a geometrický plán, *popř. situační snímek umístění Zařízení distribuční soustavy (dojde-li věcným břemenem k dotčení budovy) a kopie znaleckého posudku pro ocenění věcného břemene.*
4. Budoucí oprávněná se zavazuje zaslat výzvu dle odstavce 3. Budoucí povinné ve lhůtě do 6 kalendářních měsíců od kolaudace Zařízení distribuční soustavy (popř. od jeho uvedení do provozu), nejpozději však do 5 let od uzavření této smlouvy. Budoucí povinná se zavazuje Vlastní smlouvu uzavřít nejpozději do 60 dnů ode dne doručení výzvy.
5. Do doby uzavření Vlastní smlouvy jsou Smluvní strany vázány obsahem této Smlouvy a zavazují se, že neučiní žádné právní ani jiné kroky, které by vedly ke zmaření jejího účelu.
6. Smluvní strany se dohodly, že za omezení vlastnického práva Budoucí povinné v důsledku výstavby Zařízení distribuční soustavy a zřízení Věcného břemene bude Budoucí povinné na základě Vlastní smlouvy vyplácena jednorázová náhrada ve výši **10000 Kč, slovy desetitisíc**. K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby. Jednorázová náhrada bude vyplácena Budoucí povinné po provedení vkladu Věcného břemene do katastru nemovitostí za podmínek stanovených Vlastní smlouvou.

Článek IV. Podmínky pro provedení stavby

1. Budoucí povinná uděluje Budoucí oprávněné souhlas s provedením stavby Zařízení distribuční soustavy na Dotčené(ných) nemovitost(ích) v rozsahu dle čl. III. odst. 2 této smlouvy, a to i prostřednictvím třetích osob. Budoucí povinná se zavazuje umožnit v nezbytném rozsahu Budoucí oprávněné a jí pověřeným třetím osobám přístup a přjezd na Dotčenou(né) nemovitost(í) a realizaci stavby. Práce na dotčené(ných) nemovitost(ích) budou spočívat zejména v:
Výkopové a zemní práce pro uložení nového kabelového vedení NN 0,4kV.
2. Budoucí oprávněná se zavazuje v průběhu výstavby co nejvíce šetřit práv Budoucí povinné. Po skončení prací je Budoucí oprávněná povinná uvést Dotčenou(né) nemovitost(í) do předchozího stavu. Pokud Budoucí povinné v důsledku výkonu práv Budoucí oprávněné vznikne újma na majetku, má právo na přiměřenou jednorázovou náhradu.

Článek V. Ostatní ujednání

1. Budoucí povinná se pro případ převodu vlastnického práva k Dotčené(ným) nemovitosti(tem) smluvně zavazuje převést na nabyvatele Dotčené(ných) nemovitosti(tí) zároveň práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy, a to formou postoupení smlouvy dle § 1895 a násl. občanského zákoníku, k čemuž Budoucí oprávněná tímto uděluje svůj předchozí souhlas.
2. Veškeré náklady spojené s vyhotovením této a Vlastní smlouvy, geometrického plánu a podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí, se zavazuje uhradit Budoucí oprávněná.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu poslední smluvní stranou.
2. Přijetí návrhu této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, byť nepodstatnou, se vylučuje. Totéž platí pro uzavírání dodatků k této smlouvě.
3. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemně, formou číslovaných dodatků, jiná forma se vylučuje. Písemná forma je nezbytná i pro právní jednání směřující ke zrušení smlouvy.
4. Tato smlouva zaniká, pokud Budoucí oprávněná upustí od záměru vybudovat Zařízení distribuční soustavy na Dotčené(ných) nemovitosti(tech) nebo pokud v rámci realizace stavby nedojde k umístění Zařízení distribuční soustavy na Dotčené(ných) nemovitosti(tech). V takovém případě se Budoucí oprávněná zavazuje tuto skutečnost Budoucí povinné bez zbytečného odkladu oznámit.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 stejnopis/y obdrží každý z účastníků této smlouvy.
6. Záměr zříditi věcný břemeno k Dotčené(ným) nemovitosti(tem) byl schválen usnesením zastupitelstva obce *los. Dep. č.j. 90/2019* ze dne *14.10.2019*
7. Součástí této smlouvy je její:

Příloha č. 1 - Situační snímek se zákresem předpokládaného rozsahu Věcného břemene

Dne 21.10. 2019
Budoucí povinná

Obec Josefův Důl
Číslo M.
468 44
IČ: 00
tel.: 48


Jan Miksa
starosta

Dne 21.10. 2019
Budoucí oprávněná


Energetická montážní
s.r.o.
N. N.

ČEZ Distribuce s.r.o.
Zmocněný zástupce
Energetická montážní společnost s.r.o.
Vojtěch Beneš

IV-12-4017925, JN, Josefův Důl, Dolní Maxov, obř. kabelnice nad nízou
Délka kabelové trasy 174m

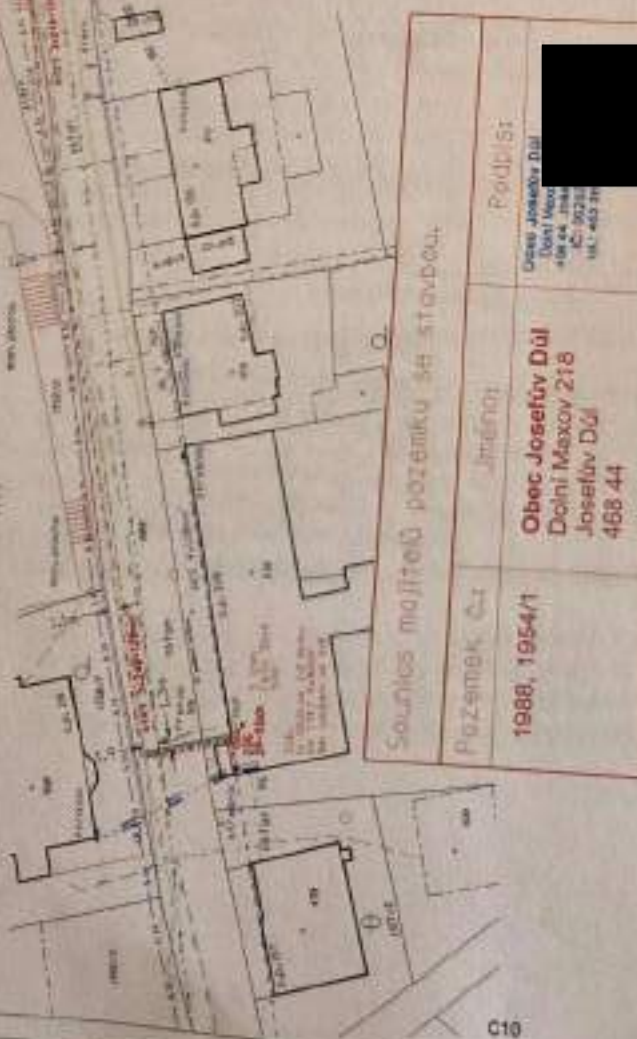

REC "G"
Kathy HW
Liberal & Communist

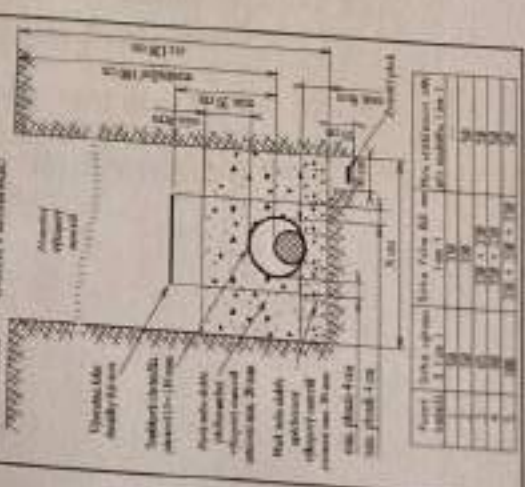

agenda:



Napeťová soustava 3+PEN 50Hz, 400/230V, TN-C
 Ochrana před úrazem elektrickým proudem (ČSN 33 2000-4-41) = I + E
 Ochrana před úrazem v úst. soustavě dle PNE 33 2000-1-5, vydaní v
 platném znění
 Stanovení základních charakteristik podle vnitřní vláhy PNE 33
 2000-2-4, vydaní
 v platném znění.

EMSL Energetická montážní společnost Liberec, s.r.o.

[illegible]



DISTRIBUCE
PLNÁ MOC

EVIDENČNÍ C.: EMIL - 1920118

CEZ Distribuce, a.s.

CEZ Distribuce, a.s.

CO 24724035 DIC C734728036

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 125933

zastupením předsedou představenstva Ing. Martinem Zmelkem, MBA.

členem představenstva Ing. Pavlem Holcom

remediate

immocritine

Studijná škola J. A. Komenského, Bratislava
Budučinská 1254, 430 01 Liberec 1, Slovensko

02743326

0262743325

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod

api. an. C 9009,

(data per „Infocodinas“)

stavy v procesu vystavby zařazení distribuční soustavy soustava energie šel za zmocnění v rámci podmínek daných příslušnými právními předpisy s dotčenými subjekty a před příslušnými orgány této vlády předání a jiné věci

1

C11

Zajížděl v nezvyklém rozstupu k učeli každému svým amonem ve prospěch zmožnosti
i. Dobrým nemohlym věcem věznů o jiné práva a s nimi související politické právní jednoty

[illegible][illegible]

d) činní v soudu s příslušnými právními předpisy
vylučovacím úradom rovný so nucasé oznámení vstúpil do práva k Dôkazným
vylučovacím úradom rovný so nucasé oznámení vstúpil do práva k Dôkazným
vylučovacím úradom rovný so nucasé oznámení vstúpil do práva k Dôkazným

Společná podoba a podoba rovných a různých věkových skupin a úroveň vzdělání a úroveň ekonomického postavení v rámci společnosti.

[illegible]

na amygdalu i istanowił
wzrost także przedrostu.

Ukazuje, jak byly realizovány jednotlivé fáze projektu. Ukazuje, jak byly realizovány jednotlivé fáze projektu. Ukazuje, jak byly realizovány jednotlivé fáze projektu.

[illegible]

¹ Zoznam opísaných zariadení má celkový počet 18, z toho 12 zariadení a 6 verejných škôl. Tento počet nie je súhrnný, pretože niektoré zariadenia majú viac ako jedno zariadenie.

[illegible]

Trebuie plătită nouă: se raportează la valoarea nominală, scutită de TVA, a produselor, serviciilor sau lucrărilor furnizate.

— also check event in calendar on other systems. A 10 min. broadcast at 7:30 AM on 7/3/2019.

71

7moudel
AP2 Distance: 3.3

the Court

... e, portanto, mesmo se todos os membros fossem

15-0-100
WATER

Ministerstvo
Energetiky
Národný ústredný úrad
Národný ústredný úrad
Národný ústredný úrad

listuše byla určena kedy O. d. 14. 01. 2019
Ověřuji, že pan Martin Zámečník, zaměstnanec
byl prokázán platným pracovním příkazem, který
přede mnou předložen byl kedy 14. 01. 2019

V Praze dne 14. 01. 2019



Ing. HAJKOVÁ
vedoucí tajemnicka
pověřená jednáním

listuše byla určena kedy O. d. 14. 01. 2019
Ověřuji, že pan Pavel Šolc, zaměstnanec
byl prokázán platným pracovním příkazem, který
přede mnou předložen byl kedy 14. 01. 2019



V Praze dne 14. 01. 2019
Ing. HAJKOVÁ
vedoucí tajemnicka
pověřená jednáním

PLNÁ MOC

Integrovaná montážní společnost Liberec, s.r.o.
IČ 02743325, DIČ CZ02743325
se sídlem Liberec, Roudnická 1754, PSČ 460 01
Právníkům společnosti chystám tuto plnou moc
na jméno C. Vědomí 0953
podpis Ing. Mariana Kryštofa, jednatele

z m o c

v souvislosti s ustanovením č. 5, par. 1, písm. a) zákona č. 183/2019 Sb. o
výběrovém řízení pro poskytnutí dotace, a.s. IČ 28170035, DIČ CZ28170035, se sídlem
Dělní (v Podmořské), Teplice 874/8, PSČ 460 03

zpracovatel: Vědomí 0953
ročník: 301205/0179

aby v procesu výroby zařízení distribuční soustavy elektrické energie šel se
ČEZ Distribuce, a.s., včetně podmínek jejich poskytnutí předměti smlouvy
a před příslušnými orgány právního jednání a jak ucty, vymáhání výše uvedenou plnou
evidenční číslo 04/01 - 114/2019

V Liberci dne 18. 3. 2019

Ing. Martin Grych
Jednatel
Integrovaná montážní společnost Liberec, s.r.o.
V plné moci je jmenován ČEZ Distribuce, a.s.
se sídlem Dělní (v Podmořské), Teplice 874/8, PSČ
460 03, IČ 28170035, DIČ CZ28170035, a.s.
a stavební firma Ing. Kryštof, s.r.o. se sídlem
v ulici 1. května, 460 03, IČ 28170035

Když jsem byl v Liberci dne 18. 3. 2019
Ing. Martin Grych
Jednatel
Integrovaná montážní společnost Liberec, s.r.o.

Zpracovatel v uvedeném rozsahu plnomocně
V Liberci na Město, dne 14. 3. 2019

Vojtěch Beneš
V Liberci dne 18. 3. 2019
Jednatel Integrovaná montážní společnost Liberec, s.r.o.
Ing. Kryštof, s.r.o. se sídlem
Dělní (v Podmořské), Teplice 874/8, PSČ 460 03



EUROTRADINGGROUP s.r.o.
Josefská 653/6a, 408 01, Rumburk
 Zastoupená: **Martin Schejbal**
 Funkce: **Člen statutárního orgánu, jednatel**
 IČO/DIČO: **28721446, CZ 28721446**
 (dále jen „Budoucí povinná“)

a

ČEZ Distribuce, a. s.
 IČ 24729035, DIČ CZ24729035
 se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
 zastoupena na základě jí písemně udělené platné plné moci č. PM/II – 119/2019 ze dne 7.3.2019
Energetická montážní společnost Liberec, s.r.o.
 IČ 62743325, DIČ CZ62743325
 se sídlem v Liberci, Budyšínská 1294, 460 01
 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 8593
 Zastoupená Ing. Martinem Krýchou, jednatelem společnosti nebo Vojtěchem Benešem, vedoucím projekčního oddělení
 (dále jen „Budoucí oprávněná“)

(společně dále též „Smluvní strany“),

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto:

**SMLOUVU O BUDOUČÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE
 A DOHODU O UMÍSTĚNÍ STAVBY č.:
 IV-12-4017925/VB2**

NÁZEV STAVBY: JN, JOSEFŮV DŮL, DOLNÍ MAXOV, ČP. 226-KNN,SS

podle ustanovení § 1785 a násl. a § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, podle ustanovení § 25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. energetického zákona (dále jen tato smlouva).

**Článek I.
 Úvodní ustanovení**

Budoucí oprávněná je provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „PDS“) na území vymezeném licencí na distribuci elektřiny udělenou PDS Energetickým regulačním úřadem. Distribuční soustava je provozována ve veřejném zájmu. PDS má povinnost zajišťovat spolehlivé provozování, obnovu a rozvoj distribuční soustavy, přičemž pokud dochází k umístění zařízení distribuční soustavy na díl nemovitost, je PDS povinen podle § 25 odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno a zajistit si právo provést stavbu dle příslušných ustanovení stavebního zákona.

**Článek II.
 Prohlášení o právním a faktickém stavu**

1. Budoucí povinná prohlašuje, že je výlučným vlastníkem zatížení pozemku i budovy, kdy budova je součástí pozemku pozemku parc.č. **st. 536 (zastavěná plocha a nádvoří)**, v k.ú. **Dolní Maxov, obec Josefův Důl**, jehož součástí je stavba - budova č.p./č.e. - (budovy bez č.p./č.e.), způsob využití **průmyslový objekt**, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště **Jablonec nad Nisou** (dále jen „Dotčená(né) nemovitost(t)“)
2. Budoucí oprávněná je investorem stavby zařízení distribuční soustavy - **Nové kabelové vedení NN a nová přípojková skříň SS101 č.226 do zdi** dále jen „**Zařízení distribuční soustavy**“), která se bude nacházet mj. na **Dotčené(ných) nemovitostí(tech)**.

3. Budoucí povinná prohlašuje, že není žádným způsobem omezena v právu zřídit k Dotčené(ným) nemovitosti(tem) věcné břemeno podle této smlouvy, a že jí nejsou známy žádné faktické nebo právní vady Dotčené(ných) nemovitosti(tí), kterými by byl znemožněn účel této smlouvy.

Článek III. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany se zavazují, že spolu za dále uvedených podmínek uzavřou vlastní smlouvu o zřízení věcného břemene (dále jen „**Vlastní smlouva**“), jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene podle § 25 odst. 4 energetického zákona. Obsahem věcného břemene bude právo Budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržívat Zařízení distribuční soustavy na Dotčené(ných) nemovitosti(tech), provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost Budoucí povinné výkon těchto práv strpět (dále jen „**Věcné břemeno**“).
2. Předpokládaný rozsah omezení Dotčené(ných) nemovitosti(tí) Věcným břemenem činí **4 m kabelového vedení a 1 m² zastavěné plochy přípojkovou skříní** a nepřesáhne rozsah vyznačený v situačním snímku tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy.
3. Budoucí oprávněný se zavazuje po dokončení stavby Zařízení distribuční soustavy vyhotovit geometrický plán pro vyznačení rozsahu Věcného břemene, Vlastní smlouvu a zaslat Budoucí povinné písemnou výzvu k uzavření Vlastní smlouvy, jejíž přílohou bude Vlastní smlouva a geometrický plán, *popř. situační snímek umístění Zařízení distribuční soustavy (dojde-li věcným břemenem k dotčení budovy) a kopie znaleckého posudku pro ocenění věcného břemene*.
4. Budoucí oprávněná se zavazuje zaslat výzvu dle odstavce 3. Budoucí povinné ve lhůtě do 6 kalendářních měsíců od kolaudace Zařízení distribuční soustavy (popř. od jeho uvedení do provozu), nejpozději však do 5 let od uzavření této smlouvy. Budoucí povinná se zavazuje Vlastní smlouvu uzavřít nejpozději do 60 dnů ode dne doručení výzvy.
5. Do doby uzavření Vlastní smlouvy jsou Smluvní strany vázány obsahem této Smlouvy a zavazují se, že neučiní žádné právní ani jiné kroky, které by vedly ke zmaření jejího účelu.
6. Smluvní strany se dohodly, že za omezení vlastnického práva Budoucí povinné v důsledku výstavby Zařízení distribuční soustavy a zřízení Věcného břemene bude Budoucí povinné na základě Vlastní smlouvy vyplacena jednorázová náhrada ve výši **1000,- Kč, slovy jedentisíc**. K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby. Jednorázová náhrada bude vyplacena Budoucí povinné po provedení vkladu Věcného břemene do katastru nemovitostí za podmínek stanovených Vlastní smlouvou.

Článek IV. Podmínky pro provedení stavby

1. Budoucí povinná uděluje Budoucí oprávněné souhlas s provedením stavby Zařízení distribuční soustavy na Dotčené(ných) nemovitosti(tech) v rozsahu dle čl. III. odst. 2 této smlouvy, a to i prostřednictvím třetích osob. Budoucí povinná se zavazuje umožnit v nezbytném rozsahu Budoucí oprávněné a jí pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na Dotčenou(né) nemovitost(tí) a realizaci stavby. Práce na dotčené(ných) nemovitosti(tech) budou spočívat zejména v:
Výkopové a zemní práce pro uložení nového kabelového vedení NN 0,4kV. Výstavba nové přípojkové skříně.
2. Budoucí oprávněná se zavazuje v průběhu výstavby co nejvíce šetřit práv Budoucí povinné. Po skončení prací je Budoucí oprávněná povinna uvést Dotčenou(né) nemovitost(tí) do předchozího stavu. Pokud Budoucí povinné v důsledku výkonu práv Budoucí oprávněné vznikne újma na majetku, má právo na přiměřenou jednorázovou náhradu.

**Článek V.
Ostatní ujednání**

1. Budoucí povinná se pro případ převodu vlastnického práva k Dotčené(ným) nemovitosti(tem) smluvně zavazuje převést na nabyvatele Dotčené(ných) nemovitostí(tí) zároveň práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy, a to formou postoupení smlouvy dle § 1895 a násl. občanského zákoníku, k čemuž Budoucí oprávněná tímto uděluje svůj předchozí souhlas.
2. Veškeré náklady spojené s vyhotovením této a Vlastní smlouvy, geometrického plánu a podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí, se zavazuje uhradit Budoucí oprávněná.

**Článek VI.
Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu poslední smluvní stranou.
2. Přijetí návrhu této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, byť nepodstatnou, se vylučuje. Totéž platí pro uzavírání dodatků k této smlouvě.
3. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemně, formou číslovaných dodatků, jiná forma se vylučuje. Písemná forma je nezbytná i pro právní jednání směřující ke zrušení smlouvy.
4. Tato smlouva zaniká, pokud Budoucí oprávněná upustí od záměru vybudovat Zařízení distribuční soustavy na Dotčené(ných) nemovitosti(tech) nebo pokud v rámci realizace stavby nedojde k umístění Zařízení distribuční soustavy na Dotčené(ných) nemovitosti(tech). V takovém případě se Budoucí oprávněná zavazuje tuto skutečnost Budoucí povinné bez zbytečného odkladu oznámit.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 stejnopis/y obdrží každý z účastníků této smlouvy.
6. Přítomnost ČEZ Distribuce, a. s., jako smluvní strany sama o sobě nezakládá povinnost tuto smlouvu uveřejnit v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se zavazují, že pokud by i přesto k uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv mělo dojít, poskytnou si v této věci veškerou nezbytnou součinnost.
7. Součástí této smlouvy je její:

Příloha č. 1 - Situační snímek se záznamem předpokládaného rozsahu Věcného břemene.

Dne 30.9. 2019

Budoucí povinná



EUROTRADINGGROUP

Josefská 653/6A, 402 01 Ru

IČ: 28721446, Tel: 773 3

e-mail: info@etg-sro.cz

Martin Schejbal

Člen statutárního orgánu, jednatel

Dne 23. 9. 2019

Budoucí oprávněná

Energetická montážní

společnost Liberec, s.r.o.

1108/1

ONEC N. N.


ČEZ Distribuce s.r.o.

Zmocněný zástupce


Energetická montážní společnost s.r.o.

Vojtěch Beneš

IV-12-4017925, JN, Josefův Důl, Dolní Maxov, čp. 226-kNN
 k.ú.: Dolní Maxov
 okres: Jablonec nad nlsou
 BEČ: 103014
 500i- Nové kabelové vedení NN
 délka kabelové trasy 174m

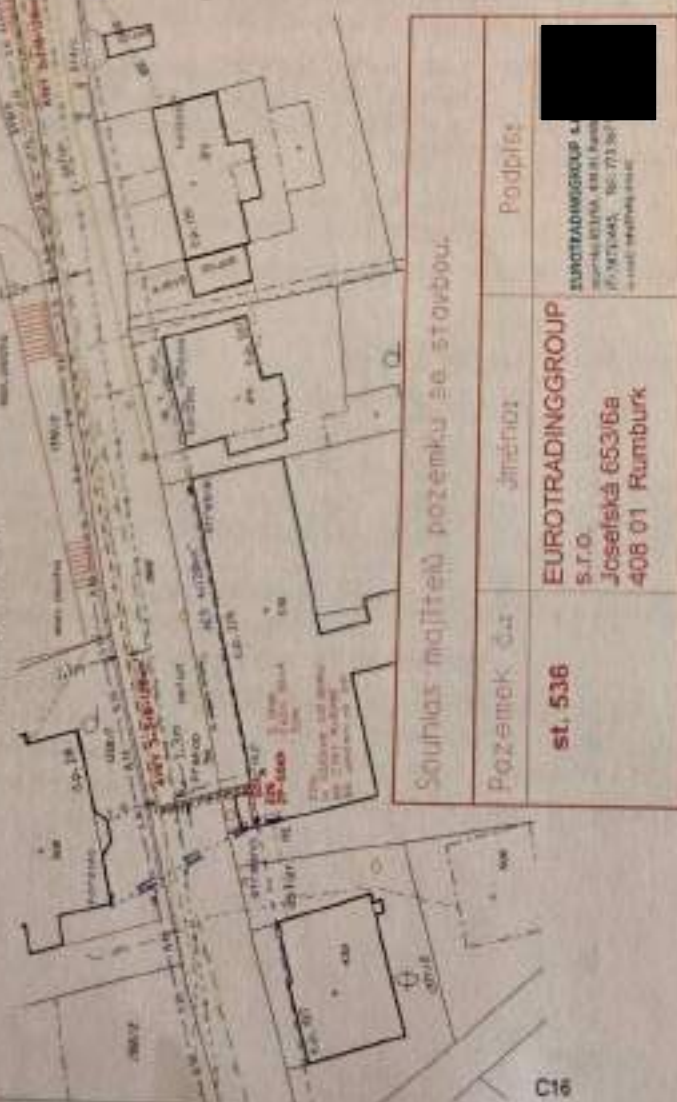

Legend:

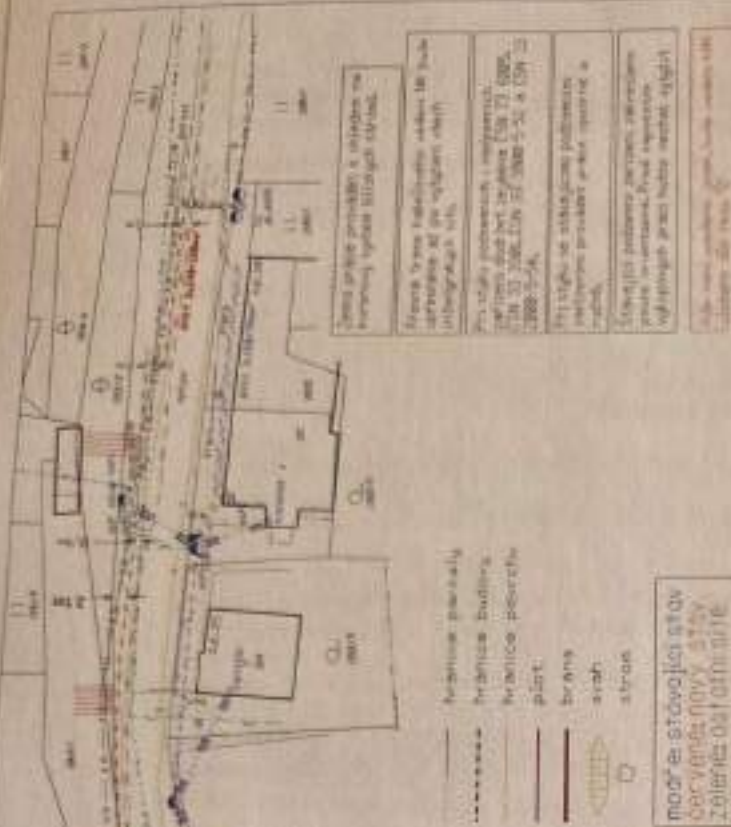

Kačičková soustava 3+PEN 50Hz, 400V/230V, TN-C
Děchová před úrazem elektrickým proudem (SN 33 2000-4-41 ed.2 a
platném znění
Děchová před úrazem v dia. soustavě dle PNE 33 2000-1.5, vydání v
platném znění
Stanovení základních charakteristik podle ing. J. B. dle PNE 33
2000-2.4, vydání
platném znění.

[illegible]

EUROTRADINGGROUP s.r.o.
Josefská 653/6a, 408 01, Josefův Důl
Rodné číslo/datum narození:

28721446

19.1.1974

JANEŠAL MARTIN

(dále jen strana „Odběratel“)

ČEZ Distribuce, a. s.

IČ 24729035, DIČ CZ24729035

se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02

zastoupena na základě jí písemně udělené platné plné moci č. PM/II – 119/2019 ze dne 7.3.2019

Energetická montážní společnost Liberec, s.r.o.

IČ 62743325, DIČ CZ62743325

se sídlem v Liberci, Budyšínská 1294, 460 01

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 8593

Zastoupená Ing. Martinem Krýchou, jednatelem společnosti nebo Vojtěchem Benešem, vedoucím projekčního oddělení.

(dále jen strana „Stavebník“)

na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O PRÁVO PROVÉST STAVBU č.:

IV-12-4017925/VB2/PPS

Název stavby: JN, Josefův Důl, Dolní Maxov, čp. 226-kNN,SS

podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění k účelu danému zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění

Článek I.

Prohlášení o právním a faktickém stavu

(1) Odběratel je výlučným vlastníkem:

- a) pozemku parc. č.) **st. 536 (zastavěná plocha a nádvoří)**, jehož součástí je stavba - budova č. p. 226, v rozsahu podílu 1/1 vzhledem k celku, další údaje na LV číslo 977, v katastrálním území Dolní Maxov, v obci Josefův Důl, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem na pracovišti pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou

(dále jen „Dotčená nemovitost“)

(2) Stavebník má v úmyslu provést pro Odběratele výstavbu hlavního domovního vedení

od nové přípojkové skříně č.226 do stávajícího elektroměrového rozvaděče v délce 5m, kabelovým vedením CYKY 4x10mm² ve zdi,

kteří vede přes dotčenou nemovitost (dále jen „HDV“) a podat u místně příslušného stavebního úřadu žádost o vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu s jejím provedením pro stavbu:

JN, Josefův Důl, Dolní Maxov, čp. 226-kNN,SS

Článek II.

Právo provést stavbu

- 1) Odběratel v souvislosti s přípravou výstavby HDV Stavebníkem tímto ve prospěch Stavebníka zřizuje (společně zřizují) v rozsahu, v němž stavba HDV popsaná v čl. I odst. 2 zasahuje na Dotčenou nemovitost popsanou v čl. I odst. 1, právo provést stavbu HDV. Rozsah dotčení Dotčené nemovitosti stavbou HDV je vyznačen v situačním snímku, který tvoří **Přílohu č. 1** k této smlouvě a je její nedílnou součástí.
- 2) Stavebník tímto od Odběratele v tomto rozsahu toto právo provést stavbu přijímá.
- 3) Smluvní strany se dohodly, že Stavebník je oprávněn provádět stavbu HDV prostřednictvím třetích osob. V souvislosti s realizací stavby HDV na Dotčené nemovitosti se Odběratel dále zavazuje umožnit v nezbytném

rozsahu Stavebníkovi případně ji určeným třetím osobám přístup a příjezd na Dotčenou nemovitost v rozsahu dotčení podle odst. 1. Stavebník se tímto zavazuje v průběhu stavby HDV nezasahovat nad nezbytnou míru do vlastnického práva Odběratele k Dotčené nemovitosti a nad nezbytnou míru dle účelu této smlouvy nenarušovat výkon tohoto práva. Po skončení prací je Stavebník povinen uvést Dotčenou nemovitost do předchozího stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího předchozímu účelu nebo užívání Dotčené nemovitosti a bezprostředně oznámit tuto skutečnost jejímu vlastníku.

- 4) Odběratel se zároveň zavazuje poskytnout v rámci příslušného řízení o vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu veškerou nezbytnou součinnost k účelu danému touto smlouvou.
- 5) Stavebník se po dokončení stavby zavazuje HDV převést do vlastnictví ODBĚRATELE a ODBĚRATEL SE ZÁROVEŇ ZAVAZUJE HDV po jeho dokončení do svého vlastnictví na základě zápisu o předání HDV převzt.

Článek III. Ostatní ujednání

- 1) Podpisem této smlouvy Odběratel, je-li fyzickou osobou, jako subjekt údajů potvrzuje, že Stavebník jako správce údajů splnil vůči subjektu údajů informační povinnost ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění, týkající se zejména provádění zpracování osobních dat subjektu údajů v interním informačním systému správce údajů pouze k účelu danému touto smlouvou, bez využití jiného zpracovatele údajů. Odběratel, je-li fyzickou osobou, jako subjekt údajů prohlašuje, že si je vědom, všech svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím svých osobních údajů k účelu danému touto smlouvou. Stavebník se pro případ, že Odběratel je fyzickou osobou, zavazuje při správě osobních údajů Odběratele využívat je a nakládat s nimi pouze ke sjednanému účelu a v souladu se zákonem.
- 2) Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží odběratel, dvě vyhotovení obdrží Stavebník a jedno vyhotovení je určeno příslušnému stavebnímu úřadu jako doklad o právu provést stavbu HDV na Dotčené nemovitosti.

Článek IV. Závěrečné ustanovení

- 1) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že smlouva byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího uzavření.
- 3) Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 4) Nedílnou součástí této smlouvy je její:
 - Příloha č. 1 - Situační snímek se zákresem předpokládaného dotčení Dotčené nemovitosti.
 - Plná moc
- 5) Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky.

V Josefu Dř. dne 30.9. 2019

V Jablonci nad Nisou dne 23.9.2019

EUROTRADINGGROUP s.r.o.
osefská 653/6A, 408 01 Rumburk
Č: 28721445, Tel.: 773 367 90
e-mail: info@etg-sta.cz

Budoucí povinná
EUROTRADINGGROUP s.r.o.

Martin Schejbal
Člen statutárního orgánu, jednatel

Energetická montážní
společnost Liberec s.r.o.

ČEZ Distribuce, a.s.
Budoucí oprávněná
Zmocněný zástupce:
Energetická montážní společnost Liberec, s.r.o.
Vojtěch Beneš

Holubička Pavel
Dolní Maxov 228, 468 44, Josefův Důl
Rodné číslo/datum narození: 7.7.1926

(dále jen „Budoucí povinná“)

a

ČEZ Distribuce, a. s.

IČ 24729035, DIČ CZ24729035

se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02

zastoupena na základě jí písemně udělené platné plné moci č. PM/II – 119/2019 ze dne 7.3.2019

Energetická montážní společnost Liberec, s.r.o.

IČ 62743325, DIČ CZ62743325

se sídlem v Liberci, Budyšínská 1294, 460 01

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 8593

Zastoupená Ing. Martinem Krýchou, jednatelem společnosti nebo Vojtěchem Benešem, vedoucím projektového oddělení.

(dále jen „Budoucí oprávněná“)

(společně dále též „Smluvní strany“),

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto:

SMLOUVU O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

A DOHODU O UMÍSTĚNÍ STAVBY č.:

IV-12-4017925/VB3

NÁZEV STAVBY: JN, JOSEFŮV DŮL, DOLNÍ MAXOV, ČP. 226-KNN,SS

podle ustanovení § 1785 a násl. a § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, podle ustanovení § 25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. energetického zákona (dále jen tato smlouva).

Článek I.

Úvodní ustanovení

Budoucí oprávněná je provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „PDS“) na území vymezeném licenci na distribuci elektřiny udělenou PDS Energetickým regulačním úřadem. Distribuční soustava je provozována ve veřejném zájmu. PDS má povinnost zajišťovat spolehlivé provozování, obnovu a rozvoj distribuční soustavy, přičemž pokud dochází k umístění zařízení distribuční soustavy na cizí nemovitost, je PDS povinen podle § 25 odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno a zajistit si právo provést stavbu dle příslušných ustanovení stavebního zákona.

Článek II.

Prohlášení o právním a faktickém stavu

1. Budoucí povinná prohlašuje, že je výlučným vlastníkem zatížení věcným břemenem pouze pozemku pozemku/ů parc.č. **2005 (ostatní plocha)**, v k.ú. Dolní Maxov, obec Josefův Důl,

zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou (dále jen „Dotčená(né) nemovitost(ty)“)

2. Budoucí oprávněná je investorem stavby zařízení distribuční soustavy - **Nové kabelové vedení NN AYKY 3x240+120mm² dále jen „Zařízení distribuční soustavy“**), která se bude nacházet mj. na Dotčené(ných) nemovitosti(tech).
3. Budoucí povinná prohlašuje, že není žádným způsobem omezena v právu zřídit k Dotčené(ným) nemovitosti(tem) věcné břemeno podle této smlouvy, a že jí nejsou známy žádné faktické nebo právní vady Dotčené(ných) nemovitosti(ů), kterými by byl znemožněn účel této smlouvy.

Článek III. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany se zavazují, že spolu za dále uvedených podmínek uzavřou vlastní smlouvu o zřízení věcného břemene (dále jen „**Vlastní smlouva**“), jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene podle § 25 odst. 4 energetického zákona. Obsahem věcného břemene bude právo Budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na Dotčené(ných) nemovitostí(tech), provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost Budoucí povinné výkon těchto práv strpět (dále jen „**Věcné břemeno**“).
2. Předpokládaný rozsah omezení Dotčené(ných) nemovitostí(tí) Věcným břemenem činí **1 m kabelového vedení** a nepřesáhne rozsah vyznačený v situačním snímku tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy.
3. Budoucí oprávněný se zavazuje po dokončení stavby Zařízení distribuční soustavy vyhotovit geometrický plán pro vyznačení rozsahu Věcného břemene, Vlastní smlouvu a zaslat Budoucí povinné písemnou výzvu k uzavření Vlastní smlouvy, jejíž přílohou bude Vlastní smlouva a geometrický plán, *popř. situační snímek umístění Zařízení distribuční soustavy (dojde-li věcným břemenem k dotčení budovy) a kopie znaleckého posudku pro ocenění věcného břemene.*
4. Budoucí oprávněná se zavazuje zaslat výzvu dle odstavce 3. Budoucí povinné ve lhůtě do 6 kalendářních měsíců od kolaudace Zařízení distribuční soustavy (popř. od jeho uvedení do provozu), *nepozději však do 5 let* od uzavření této smlouvy. Budoucí povinná se zavazuje Vlastní smlouvu uzavřít nejpozději do 60 dnů ode dne doručení výzvy.
5. Do doby uzavření Vlastní smlouvy jsou Smluvní strany vázány obsahem této Smlouvy a zavazují se, že neučiní žádné právní ani jiné kroky, které by vedly ke zmaření jejího účelu.
6. Smluvní strany se dohodly, že za omezení vlastnického práva Budoucí povinné v důsledku výstavby Zařízení distribuční soustavy a zřízení Věcného břemene bude Budoucí povinné na základě Vlastní smlouvy vyplacena jednorázová náhrada ve výši **1000,- Kč, slovy jedentisíc. K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby.** Jednorázová náhrada bude vyplacena Budoucí povinné po provedení vkladu Věcného břemene do katastru nemovitostí za podmínek stanovených Vlastní smlouvou.

Článek IV. Podmínky pro provedení stavby

1. Budoucí povinná uděluje Budoucí oprávněné souhlas s provedením stavby Zařízení distribuční soustavy na Dotčené(ných) nemovitostí(tech) v rozsahu dle čl. III. odst. 2 této smlouvy, a to i prostřednictvím třetích osob. Budoucí povinná se zavazuje umožnit v nezbytném rozsahu Budoucí oprávněné a jí pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na Dotčenou(né) nemovitost(tí) a realizaci stavby. Práce na dotčené(ných) nemovitostí(tech) budou spočívat zejména v:
Výkopové a zemní práce pro uložení nového kabelového vedení NN 0,4kV.
2. Budoucí oprávněná se zavazuje v průběhu výstavby co nejvíce šetřit práv Budoucí povinné. Po skončení prací je Budoucí oprávněná povinna uvést Dotčenou(né) nemovitost(tí) do předchozího stavu. Pokud Budoucí povinné v důsledku výkonu práv Budoucí oprávněné vznikne újma na majetku, má právo na přiměřenou jednorázovou náhradu.

Článek V. Ostatní ujednání

1. Budoucí povinná se pro případ převodu vlastnického práva k Dotčené(ným) nemovitosti(tem) smluvně zavazuje převést na nabyvatele Dotčené(ných) nemovitosti(tí) zároveň práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy, a to formou postoupení smlouvy dle § 1895 a násl. občanského zákoníku, k čemuž Budoucí oprávněná tímto uděluje svůj předchozí souhlas.
2. Veškeré náklady spojené s vyhotovením této a Vlastní smlouvy, geometrického plánu a podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí, se zavazuje uhradit Budoucí oprávněná.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu poslední smluvní stranou.
2. Přijetí návrhu této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, byť nepodstatnou, se vylučuje. Totéž platí pro uzavírání dodatků k této smlouvě.
3. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemně, formou číslovaných dodatků, jiné forma se vylučuje. Písemná forma je nezbytná i pro právní jednání směřující ke zrušení smlouvy.
4. Tato smlouva zaniká, pokud Budoucí oprávněná upustí od záměru vybudovat Zařízení distribuční soustavy na Dotčené(ných) nemovitosti(tech) nebo pokud v rámci realizace stavby nedojde k umístění Zařízení distribuční soustavy na Dotčené(ných) nemovitosti(tech). V takovém případě se Budoucí oprávněná zavazuje tuto skutečnost Budoucí povinné bez zbytečného odkladu oznámit.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 stejnopis/y obdrží každý z účastníků této smlouvy.
6. Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách www.cezdistribuce.cz/gdpr nebo je společnost ČEZ Distribuce, a. s., subjektu údajů na požádání poskytne.
7. Součástí této smlouvy je její:

Příloha č. 1 - Situační snímek se zákresem předpokládaného rozsahu Věcného břemene.

Dne 27.6. 2019
Budoucí povinná

Dne 20. 6. 2019
Budoucí oprávněná

**Energetická montážní
společnost Liberec, s.r.o.**
/1
EC N. N.

Holubička Pavel

ČEZ Distribuce s.r.o.
Zmocněný zástupce
Energetická montážní společnost s.r.o.
Vojtěch Beneš

Výška kabelové skříně se standardně umísťuje spodním okrajem 0,6m nad terén. V místech se záložkami a pravidelným odklizením sněhu lze umístit kabelovou skříň i níže, ne však méně než 0,4m nad terén.

D.1.3. Společná ustanovení

Před započítím zemních a montážních prací je nutno přesně vytýčit stávající podzemní zařízení, zejména kanalizační, vodovodní a plynové potrubí. Práce provádět zejména podle ČSN 73 6005, ČSN 73 6006, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52, směrnic, technologických předpisů ČEZ Distribuce, a. s. a podobně vše v platném znění. Při styku s cizími zařízeními vyloučit použití mechanizace. Zemní práce v blízkosti cizích zařízení provádět opatrně a ručně. Pozemky budou uvedeny po výstavbě co nejlépe do původního stavu. Montovaný materiál musí být zabezpečen vhodným způsobem proti krádeži.

Podmínky pro křížení a souběhy s ostatními inženýrskými sítěmi řeší ČSN 73 6005, ČSN 33 2000-5-52, ČSN 33 2000-4-41, ČSN EN 50423-1, ČSN EN 50 341-1 ed.2, směrnic a technologických předpisů zadavatele včetně změn v platném znění.

Nově vybudovaná zařízení musí být geodeticky zaměřena podle platných směrnic ČEZ Distribuce, a. s..

Rozpojovací a přípojkové skříně (elektroměrové rozváděče) distribuce se podle označení na výkrese přizemní ocelovým pozinkovaným páskem FeZn 30x4 mm, nebo tyčovými zemniči. Hodnoty uzemnění musí odpovídat ustanovením výše uvedené normy. Dovolené dotykové napětí stanoveno maximálně na 50 V.

Pro montáž rozváděčů firmy DCK Holoubkov Bohemia a. s. je závazný jejich „Návod k použití“ a „Postupy montáží rozváděčů v praxi“.

Zejména pak:

1. Montáž rozváděče do výklenku:

- Fasáda bez zateplení
- Hořlavé zateplení
- Budoucí hořlavé zateplení
- Nehořlavé zateplení
- Budoucí nehořlavé zateplení

2. Montáž kompaktního pilíře

3. Montáž rozváděče na sloup

Zhotovitel je povinen dodržovat základní dokumenty ČEZ Distribuce, a. s., zejména metodiky, PNE, technologicko-montážní postupy, katalogové listy, typové podklady a směrnice ČEZ Distribuce, a. s. v platné verzi. Mezi základní dokumenty v platném znění, mimo jiné, patří:

- | | |
|--|---|
| 1) volná příloha B07 k dokumentu SDS_SM_0002 | Stanovení podmínek pro oblast BOZP, organizace práce a součinnost při dodavatelské činnosti |
| 2) DSO_ME_0049 | Zřizování věcných břemen |
| 3) DSO_ME_0139 | Dokumentace skutečného provedení stavby, související část projektové dokumentace a geodetické zaměření DSPS |
| 4) DSO_ME_0083 | Všeobecné zásady pro technické návrhy sítí VN a NN |
| 5) SDS_SM_0003 | Řízení ochrany životního prostředí v segmentu divize distribuce a zahraničí |
| 6) DSO_ME_0147 | Koncepce kabelových sítí NN |
| 7) DSO_ME_0148r00 | Koncepce uzemňování |

- | | |
|--|---|
| 8) PNE 18 4311 | Zásady jednotného grafického, písmenného a barevného kódování elektrických prvků a zařízení elektrizační soustavy |
| 9) PNE 33 0000-1 | Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribuční soustavě |
| 10) PNE 33 0000-2 | Stanovení základních charakteristik vnějších vlivů v distribuční soustavě |
| 11) PNE 33 0000-3 | Revize a kontroly elektrických zařízení přenosové a distribuční soustavy |
| 12) PNE 33 0000-6 | Obsluha a práce na el. zařízeních pro výrobu, přenos a distribuci el. energie |
| 13) PNE 35 7040 | Značení kabelových rozvodných skříní používaných v distribuční soustavě |
| 14) Technologický předpis | Zděné pilíře pro přípojkové a rozpojovací jističí kabelové skříně |
| 15) Dílenská příručka | Stavba a rekonstrukce venkovních sítí nízkého napětí, STROM 1996 |
| 16) Dílenská příručka | Stavba a rekonstrukce kabelových vedení nízkého napětí, 1N-EL 1997 |
| 17) Technologické postupy, katalogové listy a bezpečnostní předpisy výrobců používaných zařízení a materiálů | |

ZA DODRŽOVÁNÍ TĚCHTO SMĚRNIC A PROVEDENÍ KVALITY PRÁCE ZODPOVÍDÁ PŘÍSLUŠNÝ POVĚŘENÝ PRACOVNÍK ZHOTOVITELSKÉ ORGANIZACE.

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k množství vydaných nových zákonů, vyhlášek a vládních vyjádření bude investor a zhotovitel postupovat i dle nových platných nařízení a zákonů, pokud se již na tuto stavbu vztahují.

UPOZORNĚNÍ: ČEZ Distribuce, a. s. vydává a aktualizuje značné množství metodik a PNE, které je nutno dodržovat. Zároveň ČEZ Distribuce, a. s. vydává Informativní, doporučující montážní postupy. Platné verze jsou měsíčně aktualizovány na portálu ČEZ Distribuce, a. s. zejména v souborech:

- 1_Seznam_metodik.xls
- Seznam_platnych_PNE.xls

D.2. Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Základním pravidlem ochrany před úrazem elektrickým proudem v souladu s EN 61140 v platném znění je to, že nebezpečné živé části nesmějí být za normálních podmínek přístupné a přístupné vodivé části nesmějí být nebezpečné ani za normálních podmínek ani za podmínek jedné poruchy.

PNE 33 0000-1 v platném znění označuje v souladu s ČSN 33 2000-4-41 v platném znění:

- ochranu za normálních podmínek (nyní označované základní ochrana) jako ochranu před přímým dotykem (před dotykem živých částí) a
- ochranu při poruše jako ochraně před nepřímým dotykem (před dotykem neživých částí).

D.2.1. Soubor ustanovení pro zařízení do 1000 V st

ČSN 33 2000-4-41 v platném znění - Ochranné opatření: Automatické odpojení od zdroje

Automatické odpojení od zdroje je ochranné opatření jehož:

- Základní ochrana je zajištěna izolací živých částí nebo přepážkami nebo kryty, v souladu s přílohou A,
- Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením v případě jedné poruchy v souladu s 411.3 až 411.6

Ochranný přístroj musí v případě poruchy mezi vodičem vedení a neživou částí nebo ochranným vodičem obvodu samočinně přerušit napájení vodičů vedení (pracovních vodičů) obvodu nebo zařízení.

Ochranné uzemnění

Neživé části musejí být spojeny s ochranným vodičem a toto spojení musí splňovat přesně stanovené podmínky odpovídající způsobu uzemnění sítě, jak je určeno v 411.4 až 411.6.

Uzemňování vodiče PEN (PE) v distribuční síti a elektrických přípojkách v sítích typu TN-C (TN-S)

Článek 3.3.3.10 PNE 33000-1 v platném znění

V distribuční síti je třeba rozlišovat hlavní vedení a odbočky vedení. K hlavnímu vedení se připojují jeho odbočky a elektrické přípojky. K odbočkám vedení jsou připojovány elektrické přípojky. Odbočka vedení, která je koncovým obvodem se nazývá paprsek (dále jen odbočka).

Připojení vodičů PEN (PE) k zemniči pracovního středu (uzlu) zdroje se provede podle článků 3.3.3.3 a 3.3.3.8 PNE 33 0000-1 v platném znění. Dále se vodič PEN (PE) v síti TN-C nebo TN-S uzemňuje v hlavním vedení, v jeho odbočkách a v elektrických přípojkách.

D.3. Ochrana před přepětím

Veškeré prvky na ochranu před přepětím budou připojeny k uzemnění, které musí být provedeno zejména podle DSO_ME_0219 v platném znění.

D.3.1. Ochrana před přepětím vedení NN

Ochrana venkovního vedení NN před přepětím bude provedena ve smyslu ČSN 38 0810 odstavce 6.

- Venkovní vedení NN se chrání před atmosférickými výboji svodiči přepětí na transformovně nebo na první podpěře
- Při zemních kabelových vývodech z transformoven na venkovní vedení NN se chrání kabelový přechod svodiči přepětí a to na straně venkovního vedení.
- Domovní kabelové přípojky provedené závěsným kabelem nebo zemním kabelem odbočující z venkovního vedení NN není nutné chránit svodiči přepětí.
- Podle Metodiky DSO_ME_0051 v návaznosti na PNE 33 0000-1 obojí v platném znění se u venkovních sítí NN z izolovaných vodičů umísťují svodiče přepětí na vývodu u TS nebo na prvním podpěrném bodu, v průběhu vedení po vzdálenosti 300 až 500 m a na konci sítě, dále pak na konci odboček delších než 200m.

D.4. Bezpečnostní předpisy při výstavbě a provozu

Veškerá opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci během výstavby si zajišťuje dodavatel.

D.5. Přílohy části D) dokumentace

Počet příloh v části D této dokumentace: 0

D. Dokumentace stavebních objektů a provozních souborů

D.1. Technická zpráva - stavební objekty

D.1.1. SO 01 – Nové kabelové vedení NN

Technické údaje: napěťová soustava: 3x230/400 V, 50 Hz, střídavé, síť TN-C

Počet a průřez vodičů:

- délka kabelové trasy 174 m
- délka kabelu AYKY 3x240+120 182 m
- ostatní práce a materiál viz výkres a rozpočet.

Popis navrhovaného objektu:

V rámci tohoto stavebního objektu dojde k vybudování nové kabelové trasy a přípojkové skříně pro objekt číslo 226. Kabelová trasa bude vyvedena ze stávající trafostanice JN_6056 kabelem AYKY 3x240+120mm² z pojistkové sady č. 2. Trasa povede překopem přes komunikaci a podél komunikace až k objektu číslo 218, kde bude pokračovat překopem k objektu číslo 226, kde bude ukončena v nové přípojkové skříně. Nová přípojková skříň 55101 bude umístěna vedle HUP ve zdi domu. Přípojková skříň 226 bude uzemněna páskem Fežn 30x4 o délce 50 m.

Vše doplňuje výkres **Výkres_M**.

Přívod do ER:

Z nové přípojkové skříně bude vyveden nový kabel CYKY 4x16mm², který povede 8m ve zdi domu do stávajícího RE.

İhned po předání projektové dokumentace zhotoviteli, tento zahájí jednání s ČEZ Distribuce a. s. ohledně plánu vypínání. Zhotovitel stavby dodá k odsouhlasení podrobný návrh plánu vypínání.

D.1.2. Postup výstavby vedení NN

Stavba kabelového vedení NN:

Při stavbě kabelového vedení NN bude postupováno obvyklým způsobem tak, aby byly dodávky elektrické energie do domácností každý den obnovovány. Musí být dodrženy metodiky zejména DSO ME 0051 v platném znění, technologicko-montážní postupy ČEZ Distribuce, a. s., zejména TMP-150 v platném znění. Kabelové vedení NN se uloží dle přiložených řezů jednotlivými terény (chodníky, volný terén, překopy, případně podtunelováním). Krytí kabelu ve volném terénu je 0,7 m, v definitivním chodníku 0,35 m a pod komunikacemi 1 m (myšleno vrch kabelu od rostlého nebo definitivního terénu). Při použití více kabelů NN vedle sebe je nutno dodržet předepsanou minimální vzdálenost mezi nimi.

Veškeré výkopy budou řádně označeny a zajištěny proti pádu nepovolaných osob. Místnímu obyvatelstvu a větším odběratelům elektrické energie budou oznamovány jednotlivá vypínání veřejnou vyhláškou umístěnou na místě obvyklém nebo zhotovitel zvolí jiné řešení.

Montovaný materiál musí být zabezpečen vhodným způsobem proti krádeži a proti znehodnocení. Kabely při pokládce do země musejí být ihned geodeticky zaměřeny a ještě ten den zaházeny pískem a zásypovou zeminou. Konce kabelů pro připojení do skříně musí být již zapojeny nebo zavřeny provizorně ve skříních tak, aby kabely nemohly být zcizeny.

Vzdálenost spodního okraje přípojkové skříně nad terénem

DSO ME 0147r02: řeší v čl. 4.4

E. Rozpočtová část

Projekt stavby je součástí Smluvní ceny, která zahrnuje jak projektovou dokumentaci, tak i realizaci stavby podle této projektové dokumentace. Rozpočtová část je tedy provedena položkově bez jejích ceny.

Náklady stavby jsou provedeny podle Smluvní ceny za stavbu.

Náklady stavby: 472 670 Kč

Položkový rozpočet bude zpracován po vydání územního souhlasu.

E.1. Přílohy části E) dokumentace

Počet příloh v části E této dokumentace: 0

F. Výkresová část

F.1. Přílohy části F) dokumentace

Počet výkresů v části F této dokumentace: 1 – Výkres montáž

Počet příloh v části F této dokumentace: 0