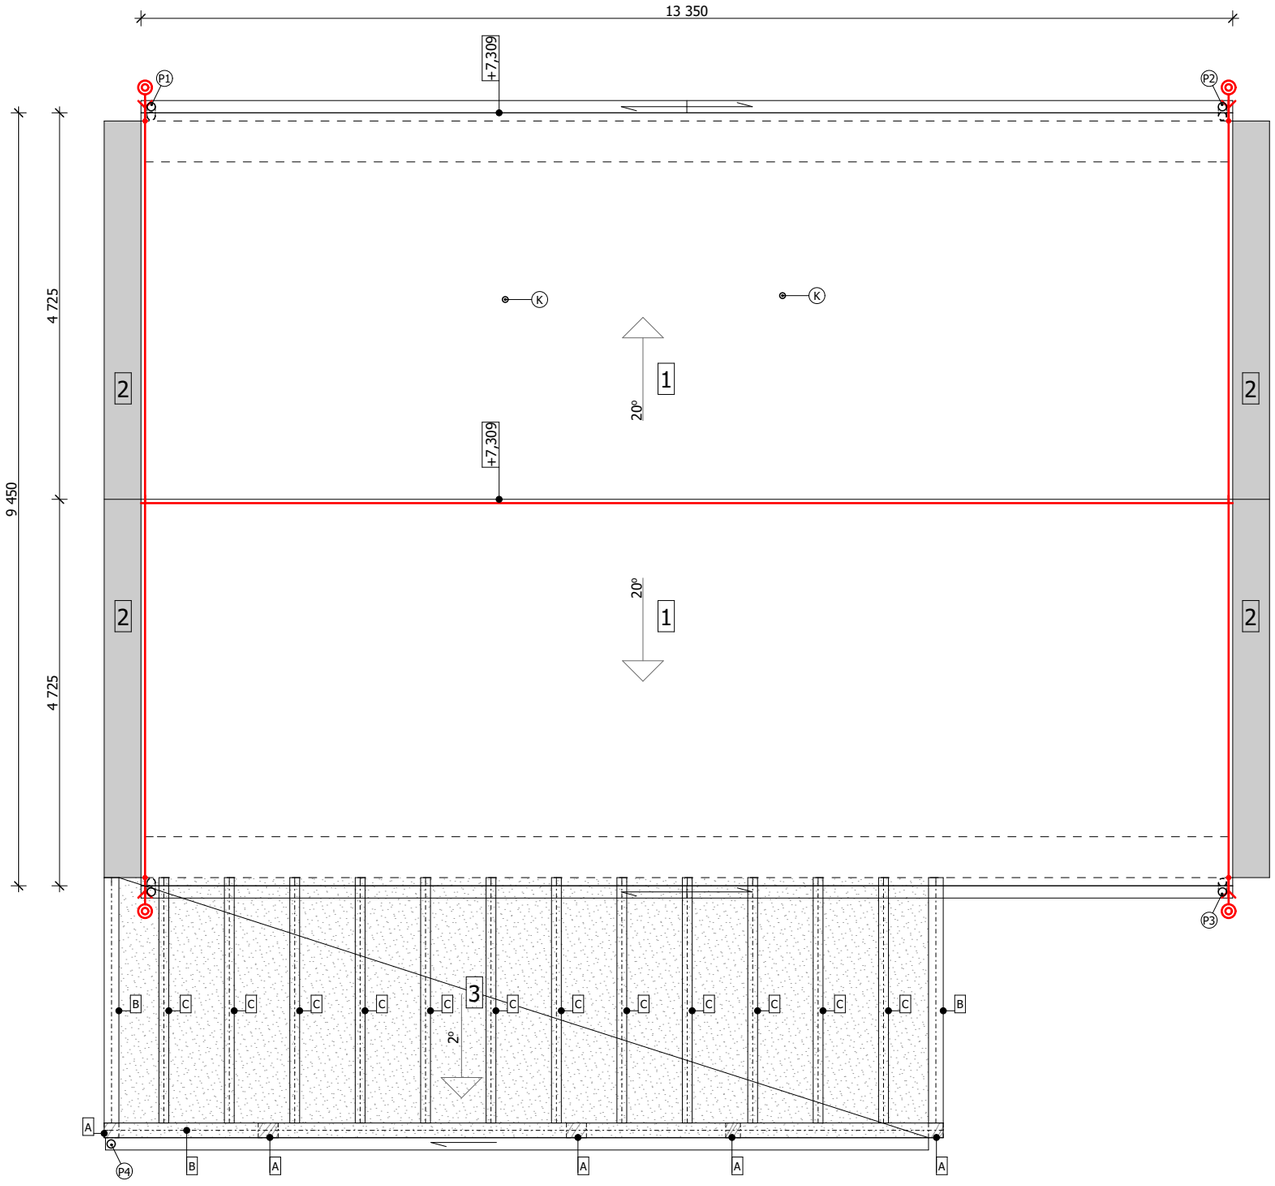


LEGENDA

Material	Popis
1	STŘEŠNÍ ŠABLONY CAPACCO SK1 PODKLADOVÁ LEPENKA A400H - SKLON STŘECHY 20° - ANTRACITOVÁ BARVA - MONTÁŽ NA PRKENNÉ BEDNĚNÍ
2	OPLECHOVÁNÍ ŠTÍTOVÉ ATIKY - ANTRACITOVÁ BARVA - MONTÁŽ NA PŘÍHRADOVÝ VAZNÍK+OSB
3	ZASTŘEŠENÍ KOMŮRKOVÝ POLYKARBONÁT - ČIRÁ - MONTÁŽ NA KROKVE PŘÍSTŘEŠKU

BLESKOSVOD BUDE UCHYCEN POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ. PRO ZACHYCENÍ SNĚHU BUDOU POUŽITY TRUBKOVÉ ZACHYTÁVAČE. KABELOVÝ PROSTUP BUDE ŘEŠEN PO DOHODĚ S INVESTOREM.

Vedení bleskosvodu AlMgSi Ø 10 mm, svody připojit na uzemnění v základech budovy pomocí pomocných jímačů připojit veškeré konstrukce převyšující rovinu střechy ! Max. vzdál. svodného vedení dle ČSN EN 62305 pro třídu LPS III (rodinné domy) je 15 m

ZÁKLADOVÁ ZEMNÍCÍ SOUSTAVA BUDE SPOLEČNÁ PRO UZEMNĚNÍ EL. ZAŘÍZENÍ A HROMOSVODU, MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN 332000-4-41ed.2, 332000-5-54 ed.2 A ČSN EN 62305-1 až 5. ZEMNÍ PŘECHODOVÝ ODPOR TÉTO SOUSTAVY MUSÍ BÝT MENŠÍ NEŽ 2 OHMY. PROVEDENÍ HROMOSVODU MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN EN 61305-1 až 5

K ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE NAD STŘECHU, DN 70 HT

LEGENDA DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE PŘÍSTŘEŠKU

Prvek	Popis
A	DŘEVĚNÝ SLOUPEK 180/180
B	DŘEVĚNÁ VAZNICE 180/220
C	DŘEVĚNÁ KROKEV 120/160

Ing. KAREL PATOUŠ autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT - 1100848

S

1NP = +632,20 m n.m. Bpv

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Karel Patouš - ČKAIT - 1100848, [redacted]	TEL: 602 245 502 EMAIL: info@projekce-domu.cz WEB: www.projekce-domu.cz	pd projekce-domu.cz
VYPRACOVAL	Ondřej Mlčoch, [redacted]		
INVESTOR	Anna Kotrlová Kozubová, [redacted]	STUPEŇ	
MÍSTO STAVBY	Parc.č. 360/2, 362/1 k.ú. Stará Rudná, obec Rudná pod Pradědem	DATUM	06/2020
NÁZEV STAVBY	**Novostavba RD Stará Rudná** přípojky inženýrských sítí, jímky a zpevněných ploch	FORMÁT	420/297
		Č. ZAKÁZKY	--
DOKUMENTACE **SPOLEČNÉ POVOLENÍ**	ČÁST	MĚŘÍTKO	ČÍSLO
NÁZEV DOKUMENTU	**PŮDORYS STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ**	**1:75**	**D.1.1.-03**