
PODÉLNÝ PROFIL VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

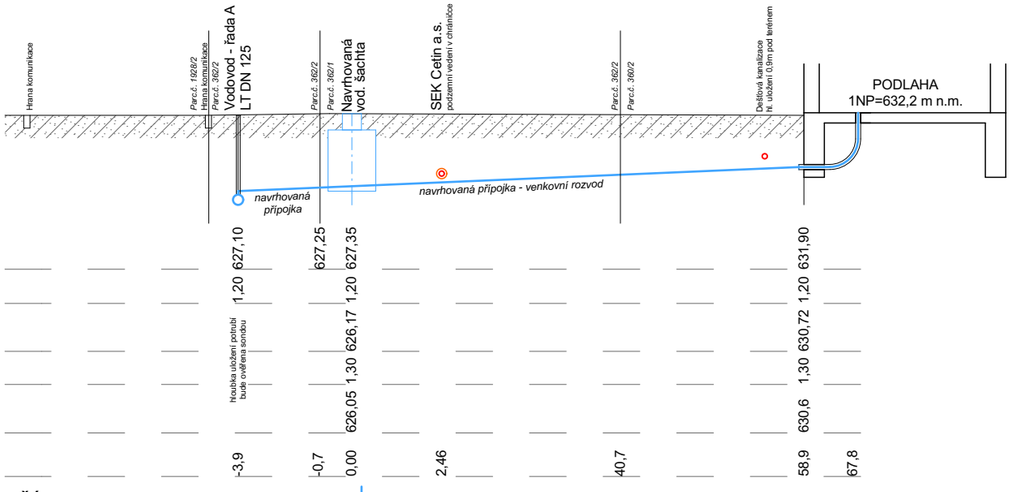

PŘÍPOJKA v majetku VaK Bruntál a.s. | Domovní vodovod v majetku investora

Napojení domovní přípojky
do RD STARÁ RUDNÁ

TERÉN/PODLAHA

POTRUBÍ D32 - PE 100 RC
3,9 m k připojení na vodovodní řád
67,8 k uzávěru v domě
- spád potrubí min. 0,3%
- vytyčovací drát CY 4 mm^2

KÓTA TERÉNU/PODLAHY

HLOUBKA DNA POTRUBÍ


KÓTA OSY POTRUBÍ

HLOUBKA DNA VÝKOPU

KÓTA DNA VÝKOPU

STANIČENÍ (m)

ŘEZ ULOŽENÍM VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

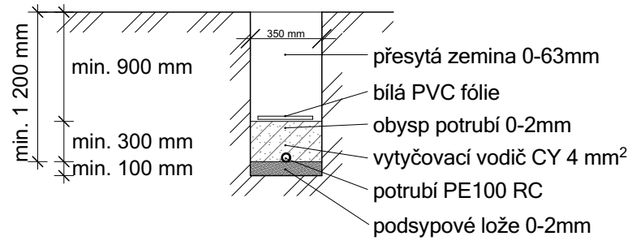


POZNÁMKA

Před prováděním přípojek je nutné vytýčení stávajících sítí pověřenými správci všech dotčených sítí. Dále je nutné ověřit hloubku uložení jednotlivých sítí a zajistit bezpečné křížení dle podmínek správců sítí.

UVEDENÉ VÝŠKOVÉ KÓTY SE MOHOU VE SKUTEČNOSTI LIŠIT A JE NUTNÉ JE OVĚŘIT A V MÍSTECH MOŽNÉHO KŘÍŽENÍ PROVÁDĚT VÝKOPY RUČNĚ !!

KLADEČSKÝ PLÁN VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

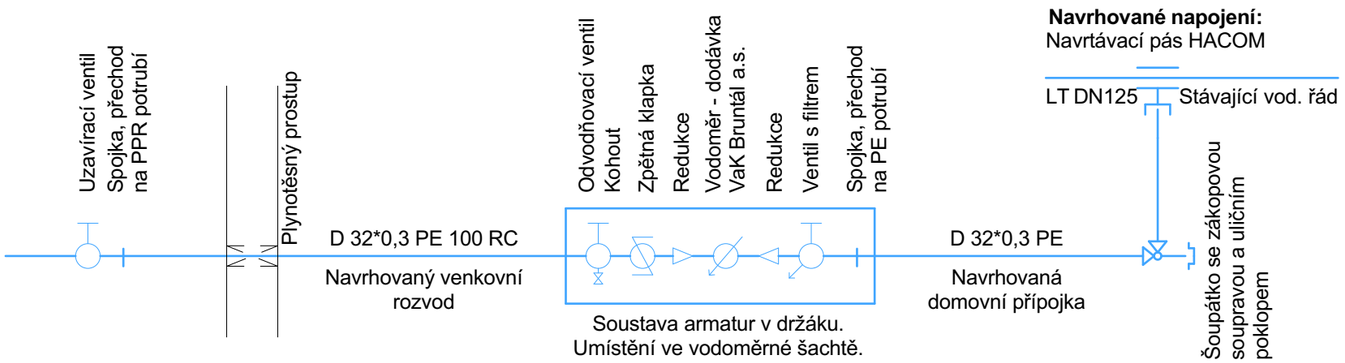

1NP = +632,20 m n.m. Bpv

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Karel Patouš - ČKAIT - 1100848, [redacted]

VYPRACOVAL: Ondřej Mlčoch, [redacted]

TEL: 602 245 502
EMAIL: info@projekce-domu.cz
WEB: www.projekce-domu.cz
projekce-domu.cz

INVESTOR	Anna Kotrlová Kozubová, [redacted]
MÍSTO STAVBY	Parc.č. 360/2, 362/1 k.ú. Stará Rudná, obec Rudná pod Pradědem
NÁZEV STAVBY	**Novostavba RD Stará Rudná** přípojky inženýrských sítí, jímky a zpevněných ploch
STUPEŇ	
DATUM	06/2020
FORMÁT	420/297
Č. ZAKÁZKY	--
DOKUMENTACE	**SPOLEČNÉ POVOLENÍ**
ČÁST	
MĚŘÍTKO	1:50
ČÍSLO	D.1.4.-01
NÁZEV DOKUMENTU	**VODOVODNÍ PŘÍPOJKA, SCHÉMA, PROFIL**

Ing. KAREL PATOUŠ autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT - 1100848